

Số: 1353 /TM – NĐSD

Bắc Giang, ngày 08 tháng 05 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ
V/v: Làm các biển báo an toàn, khẩu hiệu

Kính gửi: Các nhà cung cấp (NCC) có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Sơn Động- TKV xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới Quý đơn vị.

Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV đang có nhu cầu làm các biển báo an toàn, khẩu hiệu của Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV;

Công ty nhiệt điện Sơn Động –TKV kính mời nhà cung cấp (NCC), tham gia báo giá dịch vụ làm các biển báo an toàn, khẩu hiệu với nội dung như sau:

1. Thông tin về vật tư cần mua:

- Tên đơn hàng: **Làm các biển báo an toàn, khẩu hiệu.**
- Chi tiết đơn hàng: Bao gồm các nội dung về tên bảng biển, quy cách, thông số kỹ thuật, số lượng chi tiết như phụ lục kèm theo.

- Yêu cầu về nội dung công việc: Bảng biển được in mới 100%, được thiết kế đúng quy cách, danh điểm và thông số kỹ thuật theo yêu cầu của bên A; Bảng biển được bên B hỗ trợ lắp đặt tại hiện trường của bên A.

2. Nội dung Bản chào giá/báo giá (BCG/BG):

a. Yêu cầu về tư cách, kinh nghiệm và năng lực của NCC:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có) (Bản sao công chứng hoặc bản sao có đóng dấu đỏ của doanh nghiệp).

b. Các yêu cầu về thương mại:

- Bản chào giá/báo giá phải ghi rõ tên bảng biển, quy cách, mã hiệu, đơn vị tính, số lượng, đơn giá của từng vật tư, tổng giá trị đơn hàng đã bao gồm các loại chi phí khảo sát, chi phí vận chuyển, chi phí hỗ trợ lắp đặt tại hiện trường, các loại thuế và chi phí khác.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

- Hình thức thanh toán: Theo thỏa thuận giữa hai bên khi ký kết hợp đồng.

- Hiệu lực của bản chào giá/báo giá: ≥ 30 ngày kể từ ngày báo giá.

- Địa điểm thực hiện: Tại địa điểm do bên A chỉ định, tại Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV; Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng Rì - TT. Tây Yên Tử - H. Sơn Động - Tỉnh Bắc Giang.

7

3. Hình thức tham gia và thời gian chào giá/báo giá.

1. Hình thức chào giá/báo giá:

- Bản chào giá/báo giá phải do đại diện hợp pháp của NCC ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của NCC kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

- Bản chào giá/báo giá của Quý đơn vị xin gửi về: Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV, Tổ dân phố Đồng Rì, Thị trấn Tây Yên Tử, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang; Điện Thoại: 0204.3588.818. (Ghi chú: Hồ sơ chào giá/báo giá nộp trực tiếp - người đến nộp phải mang theo Giấy giới thiệu và bản sao CMND hoặc CCCD còn giá trị). Hoặc E- mail: Sondongvpct@gmail.com hoặc Email: vattusondong88@gmail.com (Đối với các đơn vị gửi báo giá qua mail vẫn phải hoàn thiện gửi bản báo giá gốc cho bên mời chào giá qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ nêu trên).

- Mọi thông tin trao đổi về phần kỹ thuật và tham gia khảo sát hàng hóa xin vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Văn Thủy – Nhân viên Phòng KHĐTVT; số điện thoại: 0972.472.214.

2. Thời gian nhận bản báo giá: Bản báo giá được gửi đến Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV chậm nhất ngày 15 tháng 05 năm 2024 (trong giờ làm việc hành chính).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Giám đốc(b/c, e-copy)
- TTV;
- PGĐ Vũ Văn Mão;
- Lưu: VT, KHĐTVT.



Vũ Văn Mão

Phụ lục kèm theo thư mời báo giá số: 1353 /TM-NĐSD ngày 18 tháng 05 năm 2024

Stt	Tên biển, khẩu hiệu	Danh điểm, quy cách, thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Khẩu hiệu: HÃY XẤU HỔ VÌ VÚT RÁC TRÊN ĐƯỜNG	0,8m x 1m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông (bao gồm cả giá treo)	Cái	1	Khẩu hiệu 2 mặt
2	Khẩu hiệu: PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỌI NGƯỜI TRONG DOANH NGHIỆP	0,8m x 1m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông (bao gồm cả giá treo)	Cái	1	Khẩu hiệu 2 mặt
3	Khẩu hiệu: ĐỀ BIẾN NHỮNG Ý TƯỞNG THÚ VỊ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC VÀ NHỮNG CÔNG NGHỆ CÒN NON YẾU THÀNH MỘT CÔNG TY CÓ THỂ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI TRONG NHIỀU NĂM TRÒI, TA CẦN NHIỀU KỶ LUẬT	0,8m x 1m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông (bao gồm cả giá treo)	Cái	1	Khẩu hiệu 2 mặt
4	Khẩu hiệu: ĐẢM BẢO NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NGÀNH, CÁC CẤP VÀ CỦA MỌI NGƯỜI DÂN	0,8m x 1m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông (bao gồm cả giá treo)	Cái	1	Khẩu hiệu 2 mặt
5	Khẩu hiệu: THI ĐUA XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP SÁNG – XANH – SẠCH – ĐẸP ĐẢM BẢO ATLĐ - PCCN	0,8m x 1m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông (bao gồm cả giá treo)	Cái	1	Khẩu hiệu 2 mặt
6	Biển: QUY ĐỊNH AN TOÀN TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI VẬN HÀNH CẦU TRỤC	1,2m x 1m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông.	Cái	1	Biển 1 mặt
7	Biển: ĐẬP NƯỚC SỐ 1	1m x 1,5m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông.	Cái	1	Biển 1 mặt
8	Biển: BẢO VỆ AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA ...	1m x 1,5m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông.	Cái	1	Biển 1 mặt
9	Biển: AN TOÀN LÀ HẠNH PHÚC CHO MỌI GIA ĐÌNH CHÚNG TA	0,8mx1,2m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông.	Cái	1	Biển 1 mặt

10	Biển: NỘI QUY AN TOÀN HÓA CHẤT	1m x 1,5m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông.	Cái	1	Biển 1 mặt
11	Biển: 6 BIỆN PHÁP ĐỀ PHÒNG TAI NẠN ĐIỆN HẠ ÁP (<1000 V)	1m x 1,5 m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông.	Cái	1	Biển 1 mặt
12	Biển: HÃY TRỞ VỀ NHÀ MỘT CÁCH AN TOÀN VỚI GIA ĐÌNH BẠN	1m x 1,5 m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông.	Cái	1	Biển 1 mặt
13	Biển: AN TOÀN LÀ HẠNH PHÚC CHO MỌI GIA ĐÌNH CHÚNG TA	1m x 1,5 m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông.	Cái	1	Biển 1 mặt
14	Biển: BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC SẠCH	0,8mx1,2m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông.	Cái	1	Biển 1 mặt
15	Biển: CHẤP HÀNH QUY TRÌNH BIỆN PHÁP LÀM VIỆC AN TOÀN LÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG	1m x 1,5 m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông.	Cái	1	Biển 1 mặt
16	Biển: BỂ NƯỚC CÔNG NGHIỆP SỐ 1, SỐ 2	0,5mx0,8m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông.	Cái	2	Biển 1 mặt
17	Biển: NHÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP	0,8m x 1m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông.	Cái	1	Biển 1 mặt
18	Biển: HÃY TỰ TRANG BỊ CHO MÌNH KIẾN THỨC PHỔ THÔNG VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY	0,8m x 1m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông.	Cái	1	Biển 1 mặt
19	Biển: CẤM LỬA	0,4mx0,2m	Cái	4	Biển 1 mặt
20	Biển: CẤM HÚT THUỐC	0,4mx0,2m	Cái	4	Biển 1 mặt
21	Biển: BỂ LỌC KHÔNG VAN NƯỚC THÔ CỤM SỐ 1	0,4mx0,6m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông.	Cái	1	Biển 1 mặt
22	Biển: BỂ LỌC KHÔNG VAN NƯỚC THÔ CỤM SỐ 2	0,4mx0,6m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông.	Cái	1	Biển 1 mặt
23	Biển: BỂ NƯỚC SẢN XUẤT	0,5mx0,8m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông.	Cái	1	Biển 1 mặt
24	Biển: BỂ NƯỚC SINH HOẠT	0,5mx0,8m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông.	Cái	1	Biển 1 mặt
25	Biển: HỒ SÂU NGUY HIỂM	0,6m x 0,8m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông (có cột cắm thép V4x4 dài 1,5m gắn biển vào giữa cột)	Cái	8	Biển 1 mặt

26	Biển: ĐIỂM XẢ THẢI Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 107°, múi chiều 3° X=2343865,1 Y=474606,3	0,6m x 0,8m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông (có cột cắm thép V4x4 dài 1m gắn biển vào giữa cột)	Cái	1	Biển 1 mặt
27	Biển: ĐẬP NƯỚC SỐ 2	1m x 1,5m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông.	Cái	1	Biển 1 mặt
28	Biển: BẢO VỆ AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA ...	1m x 1,5m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông.	Cái	1	Biển 1 mặt
29	Biển: TIÊU LỆNH CHỮA CHÁY	0,3mx0,5m	Cái	1	Biển 1 mặt
30	Biển : ĐIỀU KHIỂN BẰNG TÍN HIỆU TAY	1Mx1,2M; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông.	Cái	1	Biển 1 mặt
31	QUY ĐỊNH AN TOÀN TRƯỚC, TRONG VÀ VAU KHI VẬN HÀNH PA LĂNG ĐIỆN	1Mx1,2M; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông.	Cái	2	Biển 1 mặt
32	Biển: KHOẢNG CÁCH AN TOÀN $\geq$ 2,5m	1m x 1,5m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông.	Cái	1	Biển 1 mặt
33	Biển: KHOẢNG CÁCH AN TOÀN KHI LÀM VIỆC GẦN CÁC THIẾT BỊ MẠNG ĐIỆN	1m x 1,5m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông.	Cái	1	Biển 1 mặt
34	Biển: NỘI QUY NHỮNG BIỆN PHÁP AN TOÀN CHUNG KHI TIẾN HÀNH CÔNG TÁC TRÊN ĐƯỜNG DÂY CAO HẠ ÁP	1m x 1,5m; khung nhôm, Alu, Đề can, Zông.	Cái	1	Biển 1 mặt

NỘI QUY



NHỮNG BIỆN PHÁP AN TOÀN CHUNG KHI TIẾN HÀNH CÔNG TÁC TRÊN ĐƯỜNG DÂY CAO HẠ ÁP

(Trích QUY TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN
do tổng công ty điện lực Việt Nam ban hành)

Điều 169: Kiểm tra định kỳ đường dây phải có 2 người, phải luôn luôn xem như đường dây luôn có điện. Kiểm tra tiến hành trên mặt đất, trường hợp khi cần thiết trèo lên cột thì phải đảm bảo khoảng cách an toàn quy định. Nếu đi kiểm tra ban đêm phải có đèn soi, đi cách đường dây 5m và đi trước hướng gió thổi. Ban đêm không được trèo lên cột.

Điều 170: Khi thấy dây đứt rơi xuống đất hoặc còn lơ lửng thì phải tìm các biện pháp ngăn ngừa mọi người không tới gần quá 10m kể cả bản thân mình. Nơi có người qua lại thì phải cử người đứng gác và phải báo ngay cho điều độ cơ sở biết. Nếu giao cho người địa phương giám sát thì phải giải thích kỹ biện pháp an toàn cho họ.

Điều 171: Khi trèo lên cột phải biết sơ bộ về sức bền của móng cột, cấm trèo lên cột mới dựng nếu không được phép của người phụ trách, cấm trèo về phía đặt tay xà, cấm trèo và làm việc về phía góc trong của dây dẫn trên cột một trụ có sứ kim.

Điều 172: Khi công tác trên chuỗi sứ, chỉ cho phép người di chuyển dọc chuỗi sứ, sau khi đã xem xét kỹ chuỗi sứ, không có vết nứt ở đầu sứ hay các phụ kiện khác, các móc nối, chốt, chốt còn tốt và đủ. Người làm việc phải sử dụng dây an toàn phụ cài chặt vào xà hoặc đầu trụ.

Điều 173: Trước khi di chuyển trên xà gỗ phải đeo dây an toàn chính và thêm dây an toàn phụ buộc vào đầu cột (dây an toàn phụ cũng phải thử nghiệm như dây an toàn chính). Phải kiểm tra cột và xà trước khi trèo lên làm việc.

Điều 174: Khi tiến hành công tác trên đường dây vượt đường sắt, đường bộ, đường sông phải áp dụng các biện pháp dưới đây:

- 1- Giao chéo với đường sắt, đường sông thì báo trước cho cơ quan quản lý mời đại diện của họ tới điểm công tác để phối hợp, đảm bảo an toàn cho hai bên.
- 2- Giao chéo với đường bộ phải cử người cầm cờ đỏ (hoặc đèn đỏ nếu là ban đêm), đứng hai phía nơi công tác, cách 100m để báo hiệu. Nếu là đường có nhiều xe qua lại phải bắc giàn giáo.

Điều 175: Trên đường dây đã được cắt điện, trường hợp cần thiết cho phép làm việc ban đêm với điều kiện có đủ ánh sáng.

Khi có giông, bão, hoặc sắp có giông, bão, người phụ trách phải dẫn đội công tác ra xa đường dây, cấm làm việc trên đường dây khi có gió cấp 4 trở lên hoặc có mưa nặng hạt, nước chảy thành dòng trên người và thiết bị.

Điều 176: Chặt cây dọc đường dây phải tuân theo những quy định sau:

- Người chưa được huấn luyện, chưa có kinh nghiệm không được chặt cây.
- Người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác có nhiệm vụ thông báo cho nhân viên biết về nguy hiểm khi trèo lên cây, khi cây và dây thừng tiếp xúc với dây điện.
- Cấm chặt cây khi có gió cấp 4 trở lên, cấm cưa sẵn cây hàng loạt rồi làm đổ cây bằng cách cho cây này làm đổ cây kia. Cấm đứng ở phía cây đổ và ở phía đối diện. Để tránh cây khỏi đổ vào đường dây phải dùng dây thừng buộc và kéo về phía đối diện với đường dây dẫn.
- Khi chặt cây phải chặt cành mục, cây mục trước, khi cây sắp đổ, cảnh gây phải báo cho người xung quanh biết.
- Khi chặt cây phải dùng dây để buộc chuỗi dao với cổ tay, tránh rơi vào người khác. Dây an toàn phải được buộc vào cành cây hoặc thân cây chắc chắn.
- Khi chặt cây, cành có khả năng rơi vào đường dây điện thì phải cắt điện. Nếu không cắt điện thì phải có biện pháp hạ cảnh an toàn.
- Chặt cây trong hành lang an toàn đường dây cao áp thì phải có phiếu công tác.
- Khuyến khích các đơn vị dùng cưa máy có sao cách điện để tưa, chặt cây trong quản lý vận hành.

Điều 177: Được phép tiến hành đo tiếp đất khi đường dây đang vận hành nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau:


- Khi trời không có mưa, giông, sét.
- Khi tháo dây tiếp đất trên đường dây có bảo vệ bằng dây chống sét thì phải đeo găng tay cách điện hoặc trước khi tháo, đầu dây tiếp đất ở cột phải nối tắt tạm thời đầu dây tiếp đất đó vào một cọc tiếp đất bằng một đoạn dây dẫn có tiết diện tối thiểu bằng 10mm².


Điều 178: Mọi công tác trên đường dây cao áp phải có ít nhất hai người thực hiện, cho phép mọi người tiến hành các công việc như: Treo biển báo, sửa chân cột, đánh số cột... mà không trèo lên cột cao quá 3m và không sửa chữa các cấu kiện của cột.

KHOẢNG CÁCH AN TOÀN

KHI LÀM VIỆC GẦN
CÁC THIẾT BỊ MẠNG ĐIỆN

DIỆN ÁP (KV)	KHOẢNG CÁCH TỐI THIỂU (KV)	
	KHÔNG CÓ RÀO CHẮN	CÓ RÀO CHẮN
HẠ ÁP	0,3	0,3
1-15	0,7	0,35
15-35	1	0,6
35-110	1,5	1,5
110-220	2,5	2,5
220-500	4,5	4,5

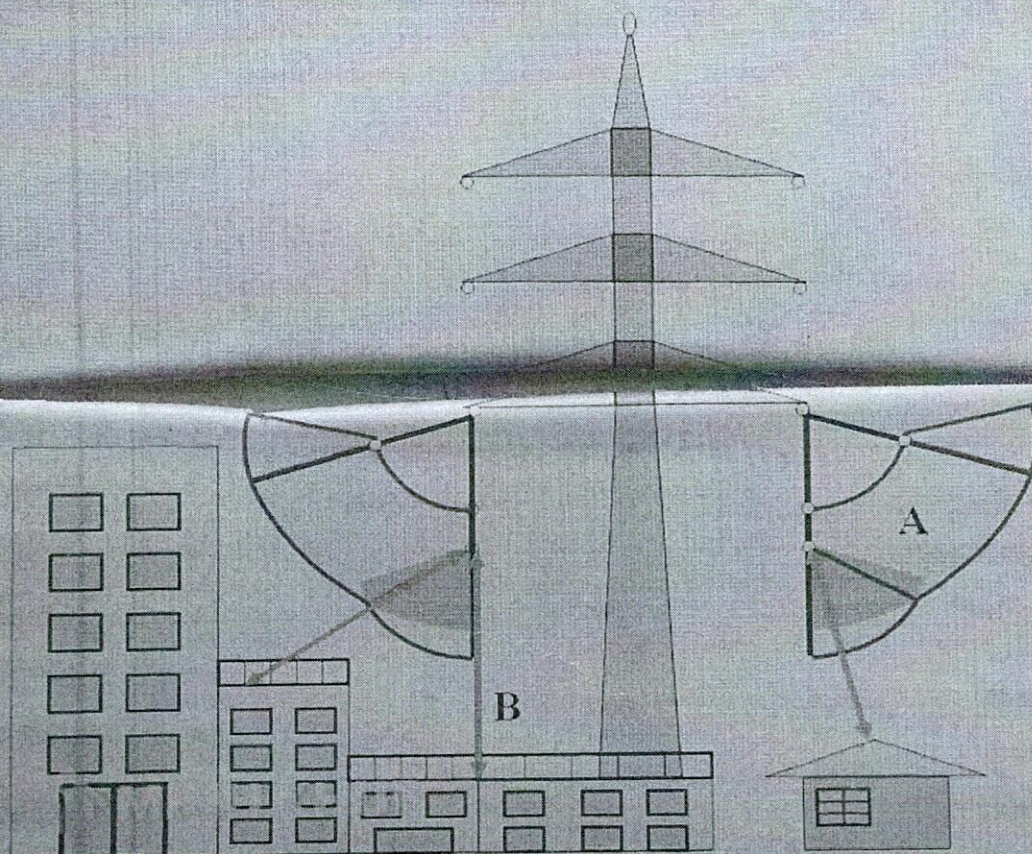

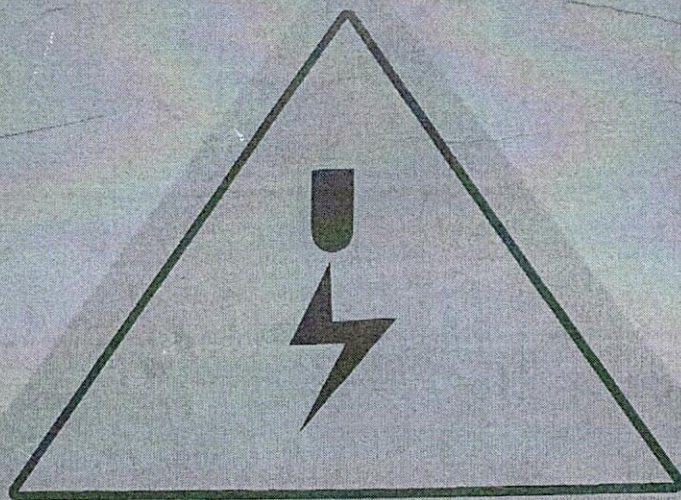

32


KHOẢNG CÁCH

AN TOÀN

H $\geq$ 2,5M

ĐIỀU KHIỂN BẰNG TÍN HIỆU TAY

20

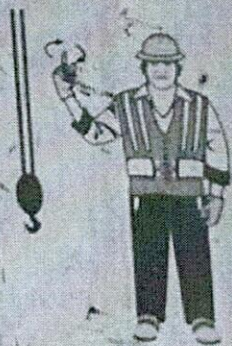

LÊN



XUỐNG



DI CHUYỂN ĐI XA



DI CHUYỂN GẦN



DỪNG



DỪNG KHẨN CẤP



CHỈ HƯỚNG



CHỈ HƯỚNG



CHỈ HƯỚNG

CHỈ HƯỚNG

ai do,
, sữa
phải
tần
an.
an
ta

29


TIÊU LỆNH CHỮA CHÁY

1




KHI XÂY CHÁY
BẢO ĐỘNG
GẤP

2




CÚP CẦU
DAO ĐIỆN
NƠI XÂY CHÁY

3



DÙNG BÌNH
CHỮA CHÁY
CÁT VÀ NƯỚC

4



ĐIỆN THOẠI
SỐ 114
ĐỘI CHỮA CHÁY

CỬA VÀO BĂNG TẢI 2

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN SƠN ĐỘNG - TKV


BẢO VỆ AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN

28

QUỐC GIA

**NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM HÀNH
LANG BẢO VỆ LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA**



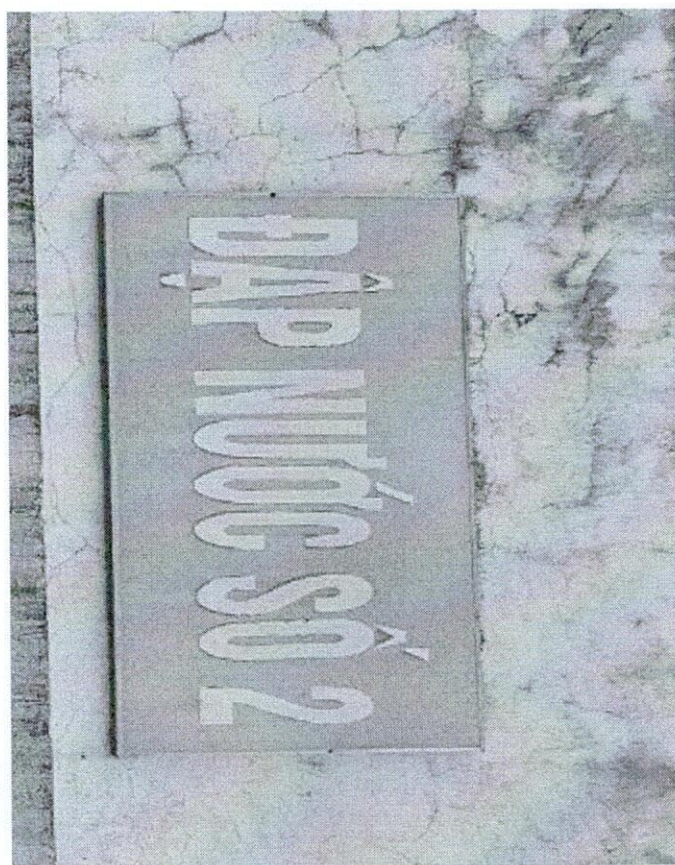

(27)

BE NỮ ƠI
SINH HOÀT

24

**BỂ NUÔI
SẢN XUẤT**

23


BỂ LỌC KHÔNG VÀM

22

CHỈ DÙNG SỬ

(21)

BẾ LỘ KHÔNG VÀ
MƯƠC THỎ CỬA SỔ,

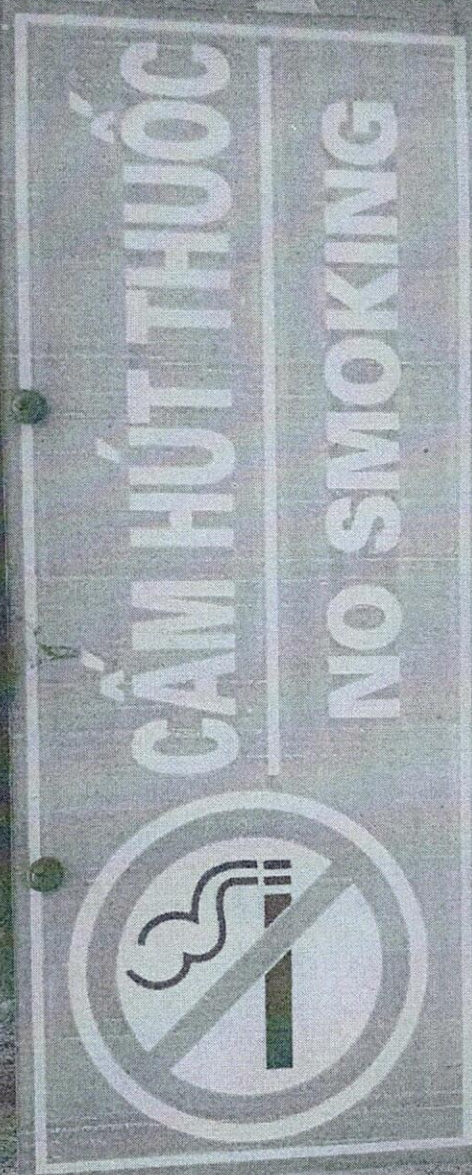

(20)



(19)

nhà dân do

18

THUỐC
KING
LỬA
FIRE

**HÃY TỰ TRANG BỊ
CHO MÌNH KIẾN THỨC
PHỔ THÔNG VỀ
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY**



CỬA NHÀ DẦU




17

14


Hành động để bảo vệ nguồn nước

1. Không xả rác thải, nước thải vào nguồn nước.
2. Không làm nhà vệ sinh trên sông, kênh, rạch, ao, hồ.
3. Xử lý chất thải gia súc, gia cầm đúng quy định không gây ô nhiễm nguồn nước.
4. Không tùy tiện dầu nổi hay đục phá đường ống cấp nước.

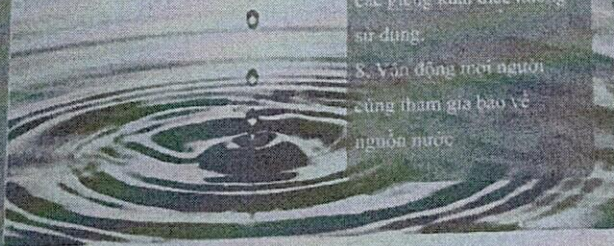

5. Không khoan giếng bừa bãi. Khi khoan giếng cần phải xin phép, đăng ký với cơ quan quản lý.
6. Tránh khoan giếng gần công trình, hồ ya.
7. Trám lấp đúng kỹ thuật các giếng khai thác không sử dụng.
8. Vận động mọi người cũng tham gia bảo vệ nguồn nước.

Bảo vệ nguồn nước sạch

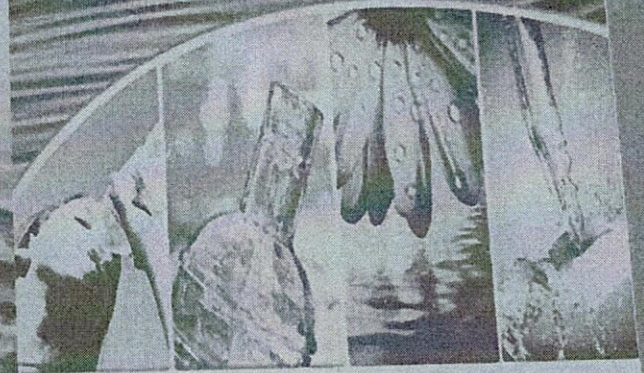

Hành động hôm nay - An toàn cho tương lai

Cửa Nhà Bùn Tở Hẹp

CHẤP HÀNH QUY TRÌNH

15

BIỆN PHÁP LÀM VIỆC

AN TOÀN

LÀ NGHĨA VỤ

CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG


Cửa nhà bôn tổng hợp

16

BỂ NUÔI

CÔNG NGHIỆP SỐ 1, SỐ 2

AN TOÀN 13
LÀ HẠNH PHÚC
CHO MỌI GIA ĐÌNH
CHÚNG TA

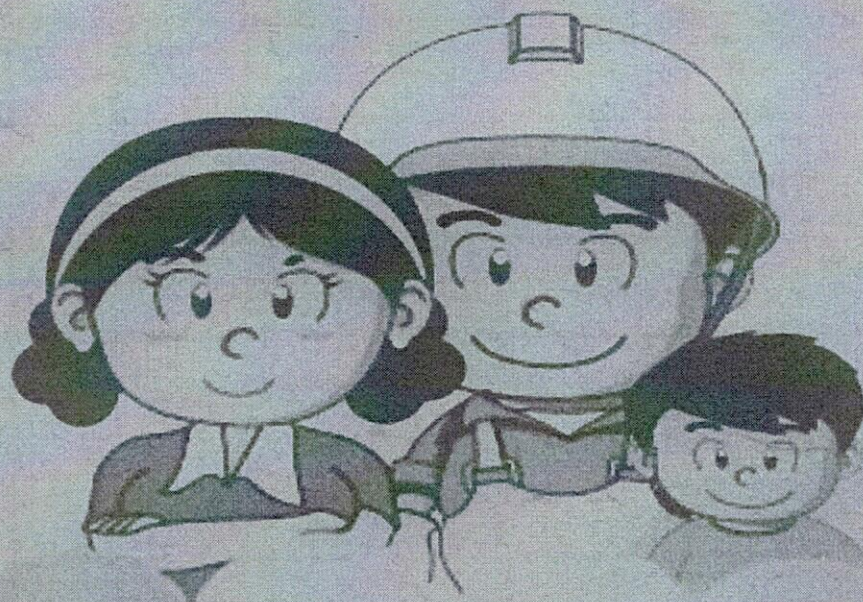

12

**HÃY TRỞ VỀ NHÀ
MỘT CÁCH AN TOÀN
VỚI GIA ĐÌNH BẠN**



KHO ĐÁ VÔI, GẦN TRẠM CÂN

11

6 BIỆN PHÁP ĐỀ PHÒNG TAI NẠN ĐIỆN HẠ ÁP ($<1\ 000V$)

- 1- TIẾP ĐẤT CÁC THIẾT BỊ DÙNG ĐIỆN.
- 2- CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG, CẮT ĐIỆN PHẢI CÓ BỘ PHẬN CÁCH ĐIỆN BAO CHE, DẬP HỒ QUANG. NHỮNG CHỖ CÁCH ĐIỆN CỦA DÂY DẪN BỊ HỎNG PHẢI ĐƯỢC BỌC LẠI.
- 3- ĐỊNH KÌ KIỂM TRA TIÊU CHUẨN CÁCH ĐIỆN CỦA THIẾT BỊ ĐIỆN.
- 4 . TRIỆT ĐỂ SỬ DỤNG GĂNG, ỦNG, THẨM CÁCH ĐIỆN DỤNG CỤ CÓ CHUÔI CÁCH ĐIỆN.
- 5 . KIỂM TRA HẾT ĐIỆN TRƯỚC KHI TIẾP XÚC VỚI VẬT CÓ KHẢ NĂNG DẪN ĐIỆN, TIẾP ĐẤT, TREO BIỂN BÁO (NẾU CẦN).
- 6 . CỬ NGƯỜI KIỂM TRA, GIÁM SÁT AN TOÀN ĐIỆN TẠI CHỖ.

10

NỘI QUY AN TOÀN HÓA CHẤT

CHẤT ĐƯỢC XẾP VÀO LOẠI NGUY HẠI, BIỂU TƯỢNG VÀ NHÓM LƯU TRỮ



BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪ VÀ THỰC HÀNH

- Cấm ăn uống, hút thuốc trong khu vực nhà kho hóa chất
- Trang bị bao hộ lao động thích hợp khi tiếp xúc với hóa chất
- Không phận sự cầm đi vào khu vực lưu trữ hóa chất.
- Cờ lối thoát hiểm
- Tránh xa mọi nguồn gây cháy
- Đọc kỹ và tuân thủ các bang hướng dẫn trên vỏ hộp, chai
- Chắt, xếp, di chuyển hóa chất cẩn thận và theo đúng hướng dẫn của sản phẩm

XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

- Cháy:**
 - Khi xảy ra cháy báo động gấp
 - Cúp cầu dao điện nơi xảy cháy
 - Dùng bình chữa cháy, cát và nước để dập tắt (tùy theo hóa chất)
 - Điện thoại số 114 - đội chữa cháy chuyên nghiệp
- Rò rỉ hay bể vỡ:**
 - Sơ tán khu vực làm việc
 - Báo ngay cho người chịu trách nhiệm về sơ tán và cấp cứu khẩn cấp
 - Cẩn thận nguy cơ cháy nổ

SƠ CẤP CỨU

- Tiếp xúc với da hoặc quần áo:** Cờ bỏ quần áo nhiễm bẩn. Lập tức rửa tay với vòi nước chỗ da bị ảnh hưởng.
- Tiếp xúc với mắt:** Rửa ngay bằng vòi nước rửa mắt, cấp cứu. Rửa tiếp 15 phút dưới vòi nước, nhớ mở mắt khi rửa
- Sau khi hít phải chất độc:** Di chuyển ra nơi thoáng gió. Đến cơ sở y tế gần nhất để theo dõi sức khỏe.
- Sau khi nuốt phải chất độc:** Đến cơ sở y tế gần nhất kèm theo nhãn hóa chất. Điều trị theo triệu chứng

XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐÚNG CÁCH

- Các bình/chai sau khi sử dụng sẽ được quản lý theo chất thải nguy hại.
- Mang các phương tiện bảo hộ trong quá trình thu gom, xử lý để phòng trường hợp rò rỉ, bể vỡ

NHÀ NALCO

**AN TOÀN
LÀ HẠNH PHÚC
CHO MỌI
GIA ĐÌNH
CHÚNG TA**


9

NHÀ NALCO

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN SƠN ĐỘNG - TKV

**BẢO VỆ AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN
QUỐC GIA**

NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM HÀNH
LANG BẢO VỆ LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA

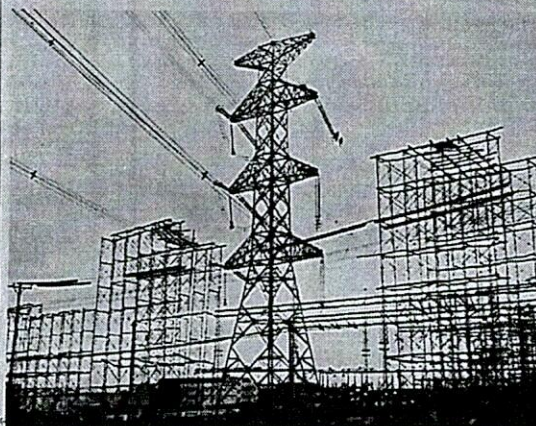

ĐẬP NƯỚC 1

DẤP MỐC SỐ 1

7

UY ĐỊNH AN TOÀN TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI VẬN HÀNH CẦU LƯỚI

Trước khi chầu, chủ nhân thao lược cấp chủ vương học từ đạo nhân về để làm việc như vậy.
đi trên các thao cách thức: học về mặt bên, từ khi từ đạo nhân về để làm việc như vậy.
đi trên các thao cách thức: học về mặt bên, từ khi từ đạo nhân về để làm việc như vậy.

[illegible]

Nhà của ông có cây chuối, cây cà, trồng nhiều hơn người ở gần không thể vớt được nữa, quả cà, chuối ăn không hết, đã bán sang. Chưa được ai mua chuối, cà, ông đem ra bán, nhưng vì mùa cà, chuối rẻ, ông đã bán sang.

Không ai mua chuối, cà, ông đem ra bán, nhưng vì mùa cà, chuối rẻ, ông đã bán sang.

Đúng lúc ông đi mua chuối, cà, ông đem ra bán, nhưng vì mùa cà, chuối rẻ, ông đã bán sang.

Không ai mua chuối, cà, ông đem ra bán, nhưng vì mùa cà, chuối rẻ, ông đã bán sang.

Trước lúc ông đi mua chuối, cà, ông đem ra bán, nhưng vì mùa cà, chuối rẻ, ông đã bán sang.

Nhà ông đã mua cà, ông đem ra bán, nhưng vì mùa cà, chuối rẻ, ông đã bán sang.

Công nhân của ông đã mua cà, ông đem ra bán, nhưng vì mùa cà, chuối rẻ, ông đã bán sang.

Không ai mua chuối, cà, ông đem ra bán, nhưng vì mùa cà, chuối rẻ, ông đã bán sang.

Đến nay, trong các tỉnh miền tây và miền trung nước ta, việc khai thác và chế biến gỗ đã được chú trọng và phát triển mạnh mẽ. Các nhà máy chế biến gỗ đã được xây dựng và hoạt động, góp phần vào việc bảo vệ và phát triển ngành lâm nghiệp. Việc khai thác gỗ cũng được quản lý chặt chẽ để đảm bảo tính bền vững của tài nguyên rừng.

[illegible][illegible]

mặt trước khi vận hành
thiết bị khiến mất thời gian và hướng chuyển động (không tài)
còn hàng bị đẩy lùi về phía trước vì thế trên còn bị đẩy lùi về phía trước
về phía trước chuyển động từ từ đến trước và bên dưới không chuyển động như
chuyển động từ sau trước, do thế không phải hướng chuyển động từ sau trước
phải chuyển động từ trước về phía trước và phía trước chuyển động từ trước về phía trước

[illegible]

Các xã này đều có một số trường tiểu học và trường trung học cơ sở. Các xã này đều có một số trường tiểu học và trường trung học cơ sở. Các xã này đều có một số trường tiểu học và trường trung học cơ sở.

the 1970s, the 1980s, and the 1990s. The 1970s were a time of great change for the world, and the 1980s and 1990s were times of great change for the United States. The 1970s were a time of great change for the world, and the 1980s and 1990s were times of great change for the United States.

The first part of the book is a historical survey of the development of the theory of the firm. It begins with the classical economists, who viewed the firm as a profit-maximizing entity. This view was challenged by the neoclassical economists, who introduced the concept of the firm as a collection of individuals. The modern theory of the firm, which is the focus of the book, is based on the work of the transaction cost economists. This theory views the firm as a collection of individuals who are bound together by transactions. The book then discusses the various factors that influence the development of the theory of the firm, such as the nature of the market, the technology, and the institutional environment. Finally, the book concludes with a discussion of the future of the theory of the firm.


THI ĐUA XÂY DỰNG
DOANH NGHIỆP
"SÁNG - XANH - SẠCH - ĐẸP"
BẢO ĐẢM ATLĐ-PCCN

5



Quả nhà Nô thời c/v

4

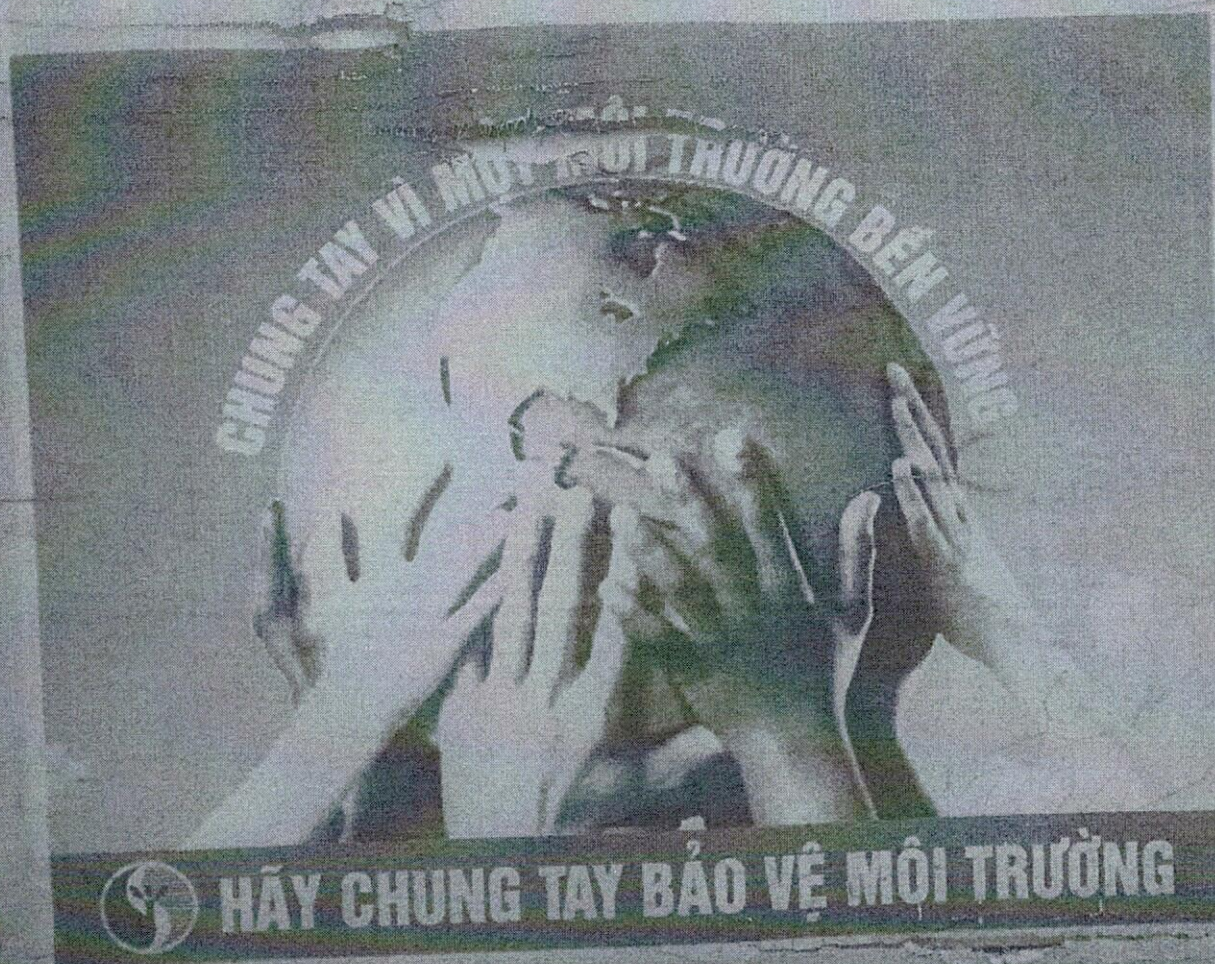

Cột đèn giao lộ lúc chiều muộn mới rõ

HÃY XẤU HỖ VÌ VỨT RÁC TRÊN ĐƯỜNG

①



phathucdolong.com

Mọi người ơi
Xin hãy chung tay

Rau phân loại
cho nước vào thùng

Lưu ý đừng vứt bỏ
túi ni lông

Rau tươi và đồ
lạnh cũng nên chôn



Xin đừng
vứt rác
xuống đường

Thế giới
hà thấp
quê hương
của mình

Sẽ gọi là
nước văn minh

Xem rác là bạn
thân tình của ta



Hãy
xấu hổ
vì rác
trên đường



Chức rác
từ đâu tới?

Rồi rác
đi về đâu?


Ta hãy
hiếu thảo với

Số lòng
yêu được rác.

Cột đèn giao Tây tảo như là

2

PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
LÀ TRÁCH NHIỆM
CỦA MỌI NGƯỜI
TRONG DOANH NGHIỆP

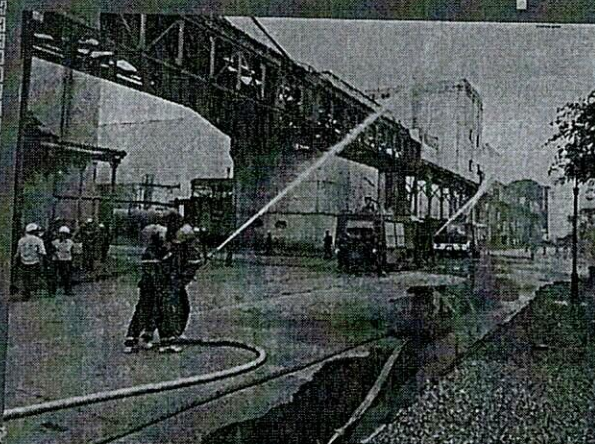

GIÁP KHO THAN



3

ĐỂ BIẾN NHỮNG Ý TƯỞNG
THỦ VỊ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC
VÀ NHỮNG CÔNG NGHỆ CÒN NON YẾU
THÀNH MỘT CÔNG TY CÓ THỂ
TIẾP TỤC ĐỔI MỚI TRONG
NHIỀU NĂM TRỜI,
TA CẦN NHIỀU KỶ LUẬT



Kỷ luật là Sức mạnh

GIÁP KHO THAN