

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV

Số: **3266** /NĐĐT-KHVT

V/v báo giá Cung cấp động cơ và dịch vụ liên quan
phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy nghiền than B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày **01** tháng **10** năm 2025

Kính gửi: Quý công ty và các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang triển khai lập Dự toán **Cung cấp động cơ và dịch vụ liên quan phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy nghiền than B**. Để có cơ sở thực hiện theo các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá danh mục hàng hóa theo phụ lục đính kèm.

- Địa điểm giao hàng: Tại kho của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV.
- Hiệu lực của báo giá: 120 ngày kể từ ngày báo giá.
- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: *Đông Sơn, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh*; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com).

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Ông Phạm Thế Vinh - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0329.039.895).

- Thời gian báo giá: chậm nhất ngày 07/10/2025.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy để b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Mão

PHỤ LỤC 1: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ PHẦN VẬT TƯ

(Kèm theo Văn bản số **3266** /NĐĐT-KHVT ngày **01/10/2025** của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

STT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất/Xuất xứ (*)	Đơn vị tính	Khối lượng	Thời giao hàng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Động cơ	Động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ rotor lồng sóc hiệu suất cao với thông số kỹ thuật như sau: Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: + Công suất: 1000kW + Điện áp: 6,6kV $\pm 5\%$ + Dòng điện: 110A + Tốc độ: 994 rpm + Kiểu đấu dây stator: Đấu sao (Star) + Cấp cách điện: Class F + Tần số: 50Hz + Hiệu suất: $\geq 96,2\%$ (100% Load) - Xuất xứ: Châu Âu hoặc G7 (Bao gồm các chi tiết đi kèm đảm bảo lắp đặt thay thế động cơ vào vị trí hiện tại theo bản vẽ đính kèm)		Cái	01				
	Tổng								
	Thuế GTGT								
	Tổng cộng (đã bao gồm thuế, phí và lệ phí)								
	Bằng chữ:								

Handwritten signature

Ghi chú:

- (*) Đề nghị đơn vị báo giá chào đầy đủ nhà sản xuất và xuất xứ của hàng hóa theo yêu cầu. Nếu đơn vị báo giá không chào đầy đủ nội dung nêu trên thì mục hàng hóa của đơn vị báo giá không được xem xét.




PHỤ LỤC 2: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BẢO GIÁ PHẦN DỊCH VỤ

(Kèm theo Văn bản số **3266** /NĐĐT-KHVT ngày **01/10/2025** của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

STT	Mô tả nội dung công việc (*)	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Đo kiểm hiệu suất của động cơ	Lần	01			
2	Lắp đặt động cơ vào vị trí vận hành, chạy thử tin cậy 72 giờ	Lần	01			
Cộng						
Thuế GTGT						
Tổng cộng (đã bao gồm thuế, phí và lệ phí)						
Bảng chữ:						

Ghi chú: (*) Các yêu cầu kỹ thuật:

STT	Chỉ tiêu đánh giá	ĐVT	Giá trị yêu cầu	Ghi chú
1	Kiểm định hiệu suất của động cơ			
-	Hiệu suất của động cơ	%	≥96,2 (100% Load)	Có biên bản đo kiểm của đơn vị có đủ chức năng
2	Chạy thử Động cơ máy nghiền than B:			
-	Dòng điện chạy thử có tải của động cơ	A	≤ I _{dm}	DCS
-	Độ rung động cơ có tải (đo tại vị trí gối số 1, gối số 2 của động cơ)	mm/s	≤3.5	Máy đo cầm tay

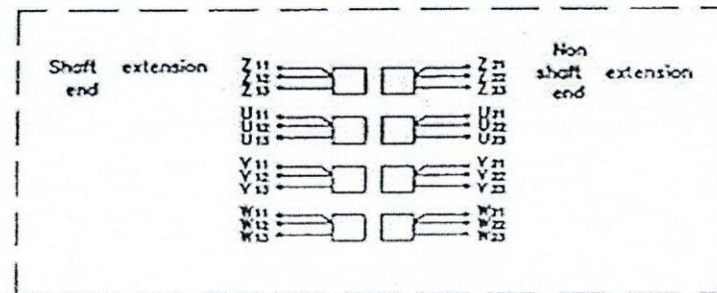

Her
Pos
Des
Chr
S
File
Rev
App
X