

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **203** /NĐĐT-KHVT

Quảng Ninh, ngày **16** tháng **01** năm 2026

V/v báo giá Cung cấp lồng trong, lồng ngoài,
búa nghiền đá vôi máy nghiền thứ cấp đá vôi A

Kính gửi: Quý công ty và các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang triển khai lập Dự toán **Cung cấp lồng trong, lồng ngoài, búa nghiền đá vôi máy nghiền thứ cấp đá vôi A**. Để có cơ sở thực hiện theo các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá danh mục hàng hóa theo phụ lục đính kèm.

- Địa điểm giao hàng: Tại kho của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV.
- Hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá.
- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Khu Đông Sơn, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com).

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Ông Phạm Thế Vinh - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0329.039.895).

- Thời gian báo giá: chậm nhất ngày 21/01/2026.


Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy để b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Hùng





(Kèm theo Văn bản số 203 /NĐĐT-KHVT ngày 16 / 04 /2026 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

STT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất/Xuất xứ (*)	Đơn vị tính	Khối lượng	Thời gian giao hàng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Khung lồng ngoài máy nghiền đá vôi thứ cấp	Kích thước: Ø1150x337,5mm; vật liệu: C45 (Chi tiết theo bản vẽ số MK-ĐV-11-01 đính kèm)		Bộ	02				
2	Khung lồng trong máy nghiền đá vôi thứ cấp	Kích thước: Ø975x295,8mm; vật liệu: C45 (Chi tiết theo bản vẽ số MK-ĐV-11-02 đính kèm)		Bộ	02				
3	Búa nghiền đá vôi dạng lồng	Kích thước: - Ø80x267,5mm (số lượng: 20 cái), - Ø80x225,8mm (số lượng: 12 cái), - Ø80x224mm (số lượng: 12 cái), - Ø80x200mm (số lượng: 08 cái), vật liệu: thép YX28H2 (Chi tiết theo bản vẽ số MK-ĐV-11-03 đính kèm)		Bộ	04				
4	Lồng lót của lồng trong	Kích thước: Ø160x180mm; vật liệu: C45 (Chi tiết theo bản vẽ số MK-ĐV-11-04 đính kèm)		Bộ	02				

STT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất/Xuất xứ (*)	Đơn vị tính	Khối lượng	Thời gian giao hàng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
		Tổng							
		Thuế GTGT							
		Tổng cộng (đã bao gồm thuế, phí và lệ phí)							
		Bằng chữ:							

Ghi chú:

- (*) Đề nghị đơn vị báo giá chào đầy đủ nhà sản xuất và xuất xứ của hàng hóa. Nếu đơn vị báo giá không chào đầy đủ nội dung nêu trên thì mục hàng hóa của đơn vị báo giá không được xem xét.

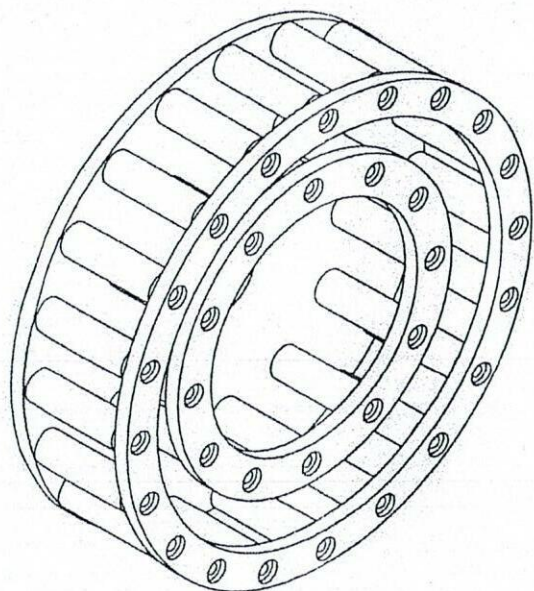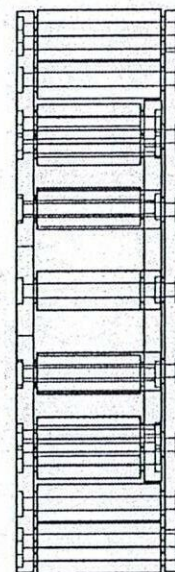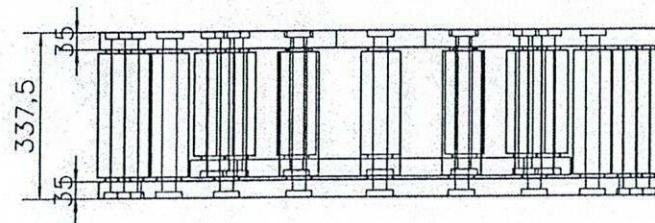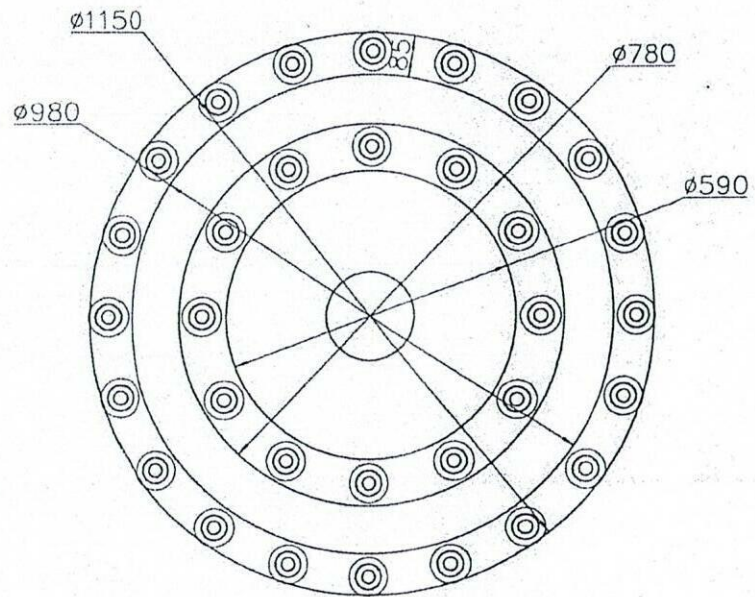





1. Thiết bị sau gia công, phủ lớp chống mài mòn phía ngoài lồng, lắp búa nghiền đáp ứng cấp cân bằng động G8,3 theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6373 : 1998

2. Đơn vị mm

3. Áp dụng cấp dung sai TCVN 2253-1: 2007-m

Hệ thống xử lý đá vôi

Chức vụ	Họ và tên	Chữ ký	Ngày	KHUNG LỒNG NGOÀI MÁY NGHIÊN ĐÁ VÔI THỨ CẤP A		
Thiết kế	Ng. Bô Mạnh	<i>[Signature]</i>				
TP. KTAT	Ng. Đức Hậu	<i>[Signature]</i>		VL: C45		
P. GD	Ng. Đức Hùng	<i>[Signature]</i>				
				CÔNG TY NHỆT ĐIỆN DÔNG TRIỆU-TRUY		
				PHÒNG KỸ THUẬT-AN TOÀN		
				Số lượng	Khối lượng	Tỉ lệ
				02		1:14
				Số hiệu bản vẽ		
				MK-ĐV-11-01		

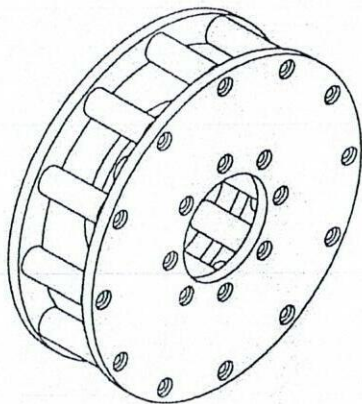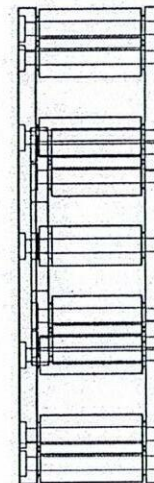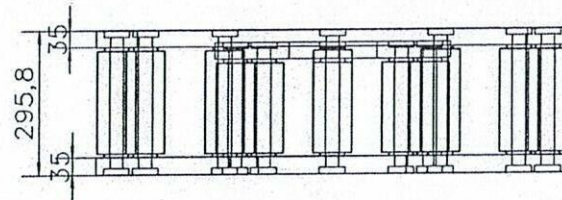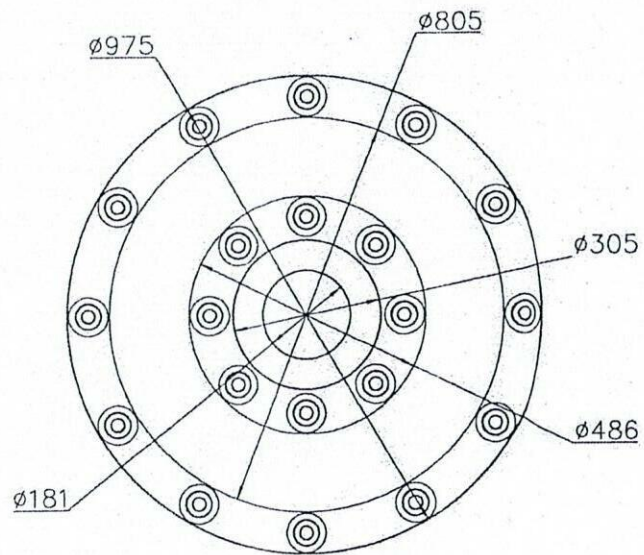


1. Thiết bị sau gia công, phủ lớp chống mài mòn phía ngoài lồng, lắp búa nghiền đập ứng cấp cân bằng động G6,3 theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6373 : 1998

2. Đơn vị mm

3. Áp dụng cấp dung sai TCVN 2263-1:2007-m

Hệ thống xử lý đá vôi					CÔNG TY NHỊT ĐIỆN ĐỒNG TRIỆU-THY		
					PHÒNG KỸ THUẬT-AN TOÀN		
Chức vụ	Họ và tên	Chữ ký	Ngày		Số lượng	Khối lượng	Tỉ lệ
Thiết kế	Ng. Bá Mạnh	<i>[Signature]</i>			02		1:14
TP.KTAT	Ng. Đức Hậu	<i>[Signature]</i>					
P.GĐ	Ng. Đức Hùng	<i>[Signature]</i>					
VL: C45					Số hiệu bản vẽ MK-ĐV-11-02		

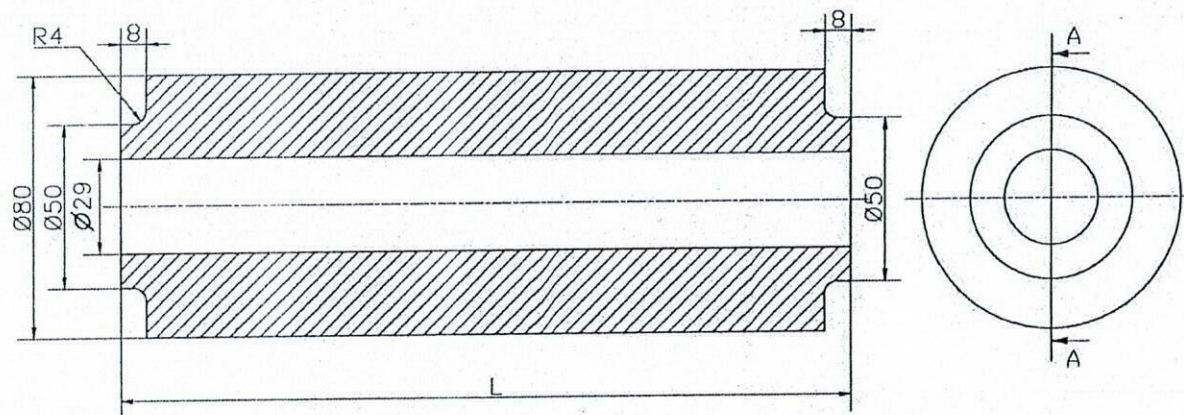

YÊU CẦU KT:


- Vật liệu xác định theo vật mẫu kèm theo
- Độ chênh lệch về trọng lượng giữa các quả thử không quá 0.03 kg
- Mất búa có 1 Cu đóng M20 rưỡi đầu có ren cấp bền 12.8,
- Mất búa gồm 1 E cu M20 lục giác có phe gờ chống trượt cấp bền 12.8, 1 E cu tròn có chốt hãm lục giác.

- Đơn vị: mm
- Áp dụng cấp dung sai TCVN 2263-1:2007-m




Vật liệu: Thép YX28H2				
	Chất	Unit	Tỉ lệ	Ghi chú
1	Si	%	0,20 - 0,45	
2	Mn	%	1,20 - 1,60	
3	Cr	%	0,80 - 1,20	
4	Mo	%	0,15 - 0,30	
5	C	%	0,25 - 0,35	
6	S	%	≤ 0,025	
7	P	%	≤ 0,025	

Thông tin thử nghiệm

No	CHIỀU DÀI (L)	CHIỀU DÀI GUZONG	S.LƯỢNG
1	224	296,5	12
2	267,5	340	20
3	200	272,5	8
4	225,8	298,3	12

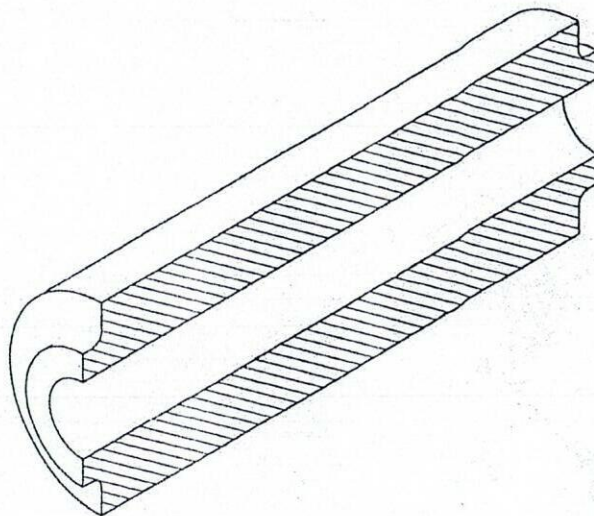

Hệ thống xử lý đá vôi				
Chức vụ		Họ và tên	Chữ ký	Ngày
Thiết kế		Ng. Bá Mạnh	<i>[Signature]</i>	
TP. KTAT		Ng. Đức Hậu	<i>[Signature]</i>	
P. GD		Ng. Đức Hùng	<i>[Signature]</i>	
Búa nghiền đá vôi dạng lồng			CÔNG TY NHỆT ĐIỆN CÔNG TRIỆU - TCV PHÒNG KỸ THUẬT - AN TOÀN	
VL: THÉP YX28H2			Số lượng	K. Lượng
				Tỉ lệ
				1:2
			Số hiệu bản vẽ MK-ĐV-11-03	

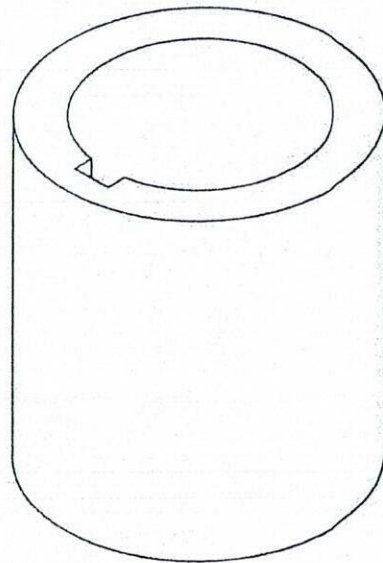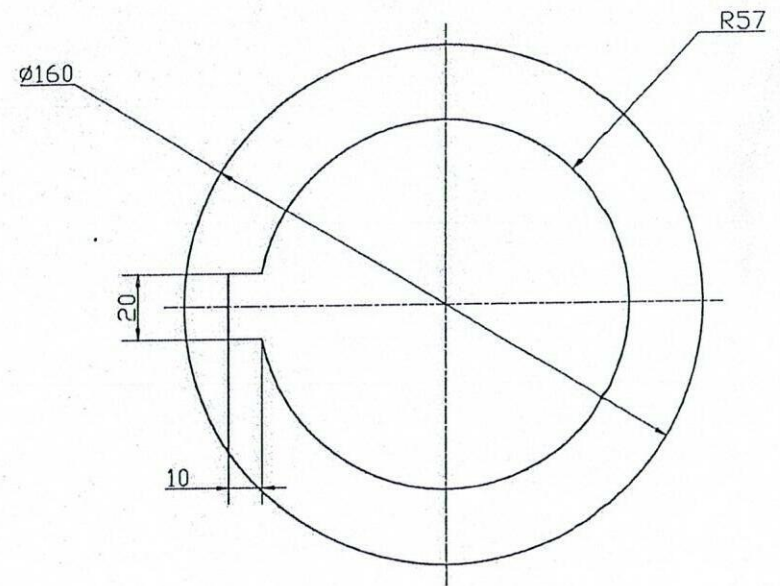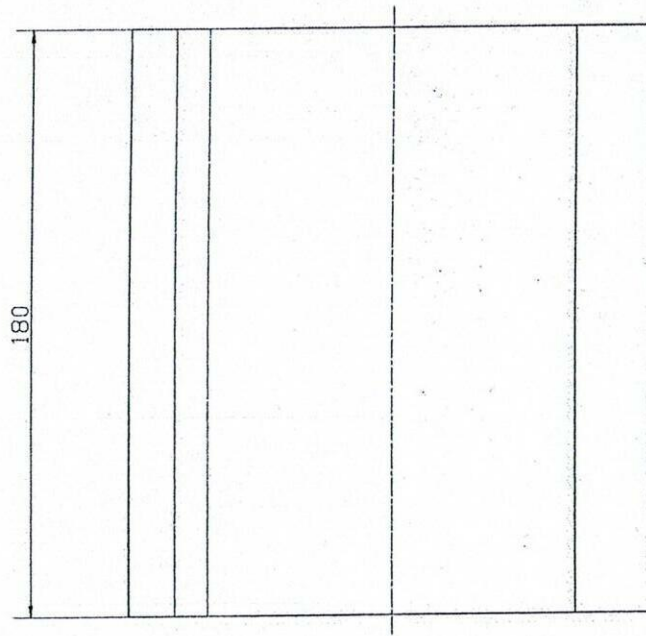

YÊU CẦU KT:

- 1 Thiết bị sau gia công, phủ lớp chống mài mòn phía ngoài
- 2 Đơn vị: mm
- 3 Áp dụng cấp dung sai TCVN 2263-1:2007-m

Hệ thống xử lý đá vôi				
Chức vụ	Họ và tên	Chữ ký	Ngày	Lồng lót của lồng trong
Thiết kế	Ng. Bá Mạnh	<i>[Signature]</i>		
TP. KTAT	Ng. Đức Hậu	<i>[Signature]</i>		
P. GD	Ng. Đức Hùng	<i>[Signature]</i>		
VL: C45				Số hiệu bản vẽ MK-ĐV-11-04