

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV**

Số: 275 /NĐĐT-KHVT

V/v báo giá Cung cấp lồng trong, lồng ngoài, búa nghiền đá vôi máy nghiền thứ cấp đá vôi A (lần 2)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Quý công ty và các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang triển khai lập Dự toán **Cung cấp lồng trong, lồng ngoài, búa nghiền đá vôi máy nghiền thứ cấp đá vôi A**. Để có cơ sở thực hiện theo các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá danh mục hàng hóa theo phụ lục đính kèm.

- Địa điểm giao hàng: Tại kho của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV.
- Hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá.
- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Khu Đông Sơn, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com).

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Ông Phạm Thế Vinh - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0329.039.895).

- Thời gian báo giá: chậm nhất ngày 28/01/2026.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.


Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy để b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

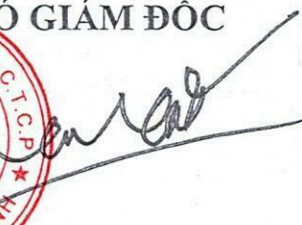


Vũ Văn Mão

PHỤ LỤC: THÔNG TIN VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ





(Kèm theo Văn bản số 275 /NĐĐT-KHVT ngày 22 / 01 /2026 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

STT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất/Xuất xứ (*)	Đơn vị tính	Khối lượng	Thời gian giao hàng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Khung lồng ngoài máy nghiền đá vôi thứ cấp	Kích thước: Ø1150x337,5mm; vật liệu: C45 (Chi tiết theo bản vẽ số MK-ĐV-11-01 đính kèm)		Bộ	02				
2	Khung lồng trong máy nghiền đá vôi thứ cấp	Kích thước: Ø975x295,8mm; vật liệu: C45 (Chi tiết theo bản vẽ số MK-ĐV-11-02 đính kèm)		Bộ	02				
3	Búa nghiền đá vôi dạng lồng	Kích thước: - Ø80x267,5mm (số lượng: 20 cái), - Ø80x225,8mm (số lượng: 12 cái), - Ø80x224mm (số lượng: 12 cái), - Ø80x200mm (số lượng: 08 cái), vật liệu: thép YX28H2 (Chi tiết theo bản vẽ số MK-ĐV-11-03 đính kèm)		Bộ	04				
4	Lồng lót của lồng trong	Kích thước: Ø160x180mm; vật liệu: C45 (Chi tiết theo bản vẽ số MK-ĐV-11-04 đính kèm)		Bộ	02				

STT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất/Xuất xứ (*)	Đơn vị tính	Khối lượng	Thời gian giao hàng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
	Tổng								
	Thuế GTGT								
	Tổng cộng (đã bao gồm thuế, phí và lệ phí)								
	Bằng chữ:								

Ghi chú:





- (*) Đề nghị đơn vị báo giá chào đầy đủ nhà sản xuất và xuất xứ của hàng hóa. Nếu đơn vị báo giá không chào đầy đủ nội dung nêu trên thì mục hàng hóa của đơn vị báo giá không được xem xét.

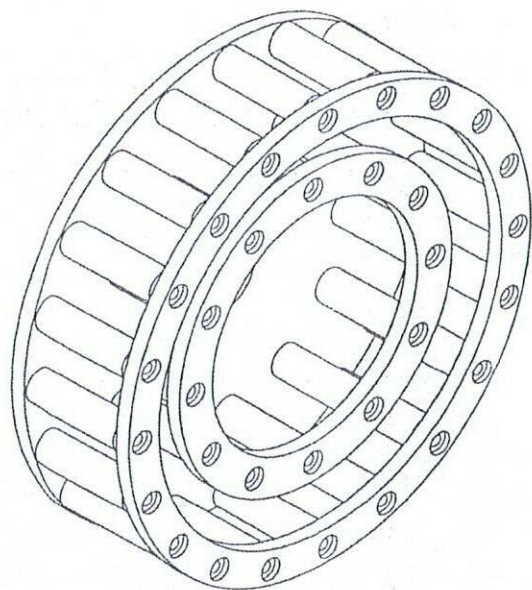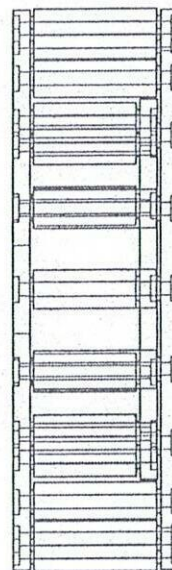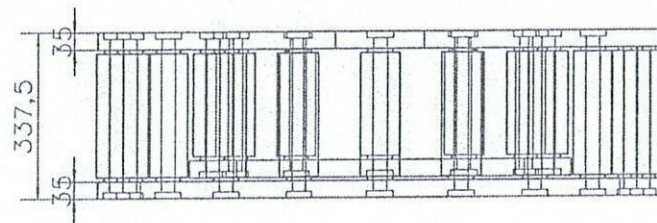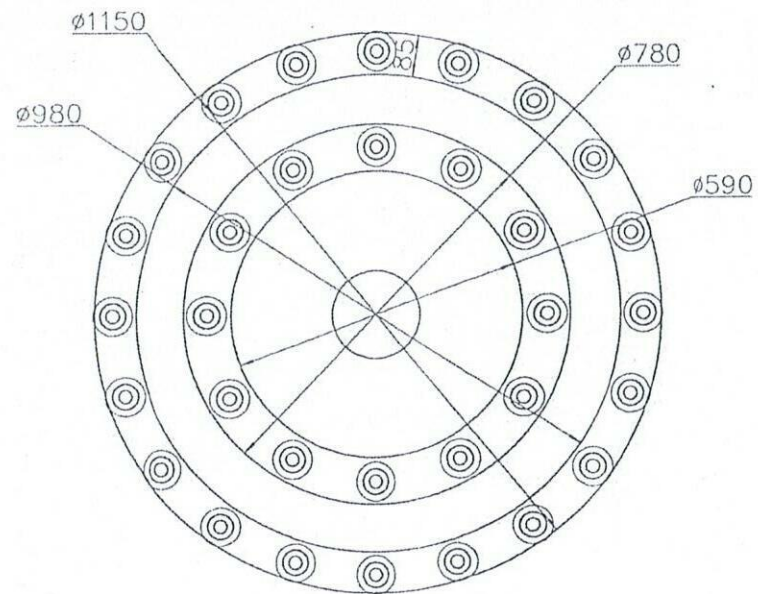

- Thiết bị sau gia công, phủ lớp chống mài mòn phía ngoài lồng, lắp búa nghiền đáp ứng cấp cân bằng động G6,3 theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6373 : 1998
- Đơn vị mm

- Áp dụng cấp dung sai TCVN 2263-1: 2007-m

				Hệ thống xử lý đá vôi		
Chức vụ	Họ và tên	Chữ ký	Ngày	KHUNG LỒNG NGOÀI MÁY NGHIỀN ĐÁ VÔI THỨ CẤP A	CÔNG TY NHỆT ĐIỆN DÔNG TRIỆU-TKY PHÒNG KỸ THUẬT-AN TOÀN	
Thiết kế	Ng.Đỗ Mạnh	<i>[Signature]</i>			Số lượng	Tỉ lệ
TP.KTAT	Ng.Đức.Hậu	<i>[Signature]</i>		VL: C45	02	1:14
P.GĐ	Ng. Đức Hùng	<i>[Signature]</i>			Số hiệu bản vẽ MK-ĐV-11-01	

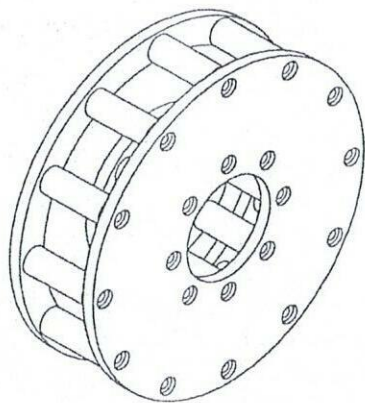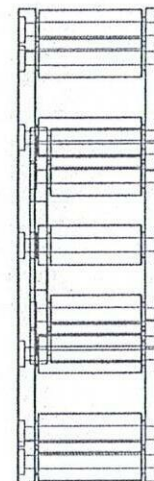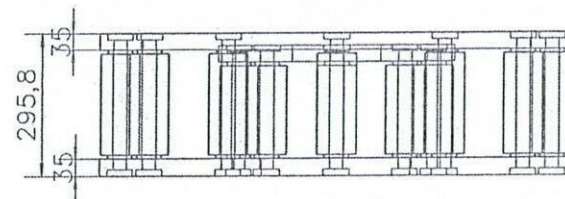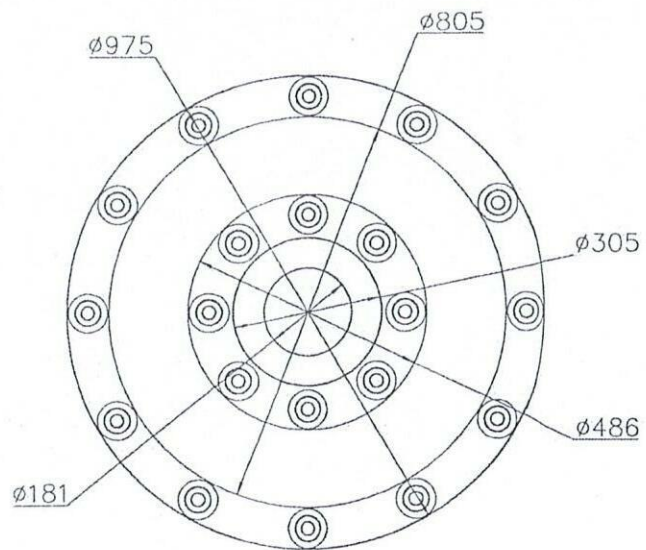


1. Thiết bị sau gia công, phủ lớp chống mài mòn phía ngoài lồng, lắp búa nghiền đáp ứng cấp cân bằng động G6,3 theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6373 : 1998

2. Đơn vị mm

3. Áp dụng cấp dung sai TCVN 2263-1:2007-m

				Hệ thống xử lý đá vôi		
Chức vụ	Họ và tên	Chữ ký	Ngày	KHUNG LỒNG TRONG MÁY NGHIÊN ĐÁ VÔI THỨ CẤP A	CÔNG TY NHỊT ĐIỆN ĐỒNG TRIỆU-TKV PHÒNG KỸ THUẬT-AN TOÀN	
Thiết kế	Ng.Đỗ Mạnh	<i>[Signature]</i>			Số lượng	Khối lượng
TP.KTAT	Ng.Đức.Hậu	<i>[Signature]</i>			02	1:14
P.GD	Ng.Đức Hùng	<i>[Signature]</i>		VL: C45	Số hiệu bản vẽ MK-ĐV-11-02	

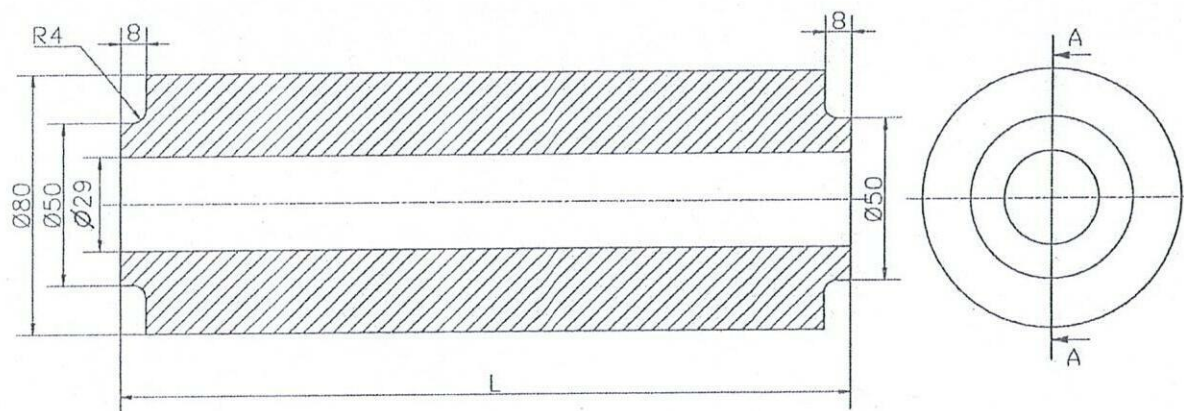


YÊU CẦU KT:

- Vật liệu xác định theo vật mẫu kèm theo
- Độ chênh lệch về trọng lượng giữa các quả thử không quá 0.03 kg
- Mất búa có 1 Gu đồng M20 rỗng hai đầu có ren cấp bền 12.8,
- Mất búa gồm 1 E cu M20 lục giác có phe gờ chống trượt cấp bền 12.8, 1 E cu tròn có chốt hãm lục giác.




- Đơn vị: mm
- Áp dụng cấp dung sai TCVN 2263-1:2007-m

Vật liệu: Thép YX28H2				
	Chất	Unit	Tỉ lệ	Ghi chú
1	Si	%	0,20 - 0,40	
2	Mn	%	1,20 - 1,60	
3	Cr	%	0,60 - 1,20	
4	Mo	%	0,15 - 0,30	
5	C	%	0,25 - 0,30	
6	S	%	≤ 0,025	
7	P	%	≤ 0,025	

Thông tin búa nghiên			
No	CHIỀU DÀI (L)	CHIỀU DÀI GUZONG	S.LƯỢNG
1	224	296,5	12
2	267,5	340	20
3	200	272,5	8
4	225,8	298,3	12

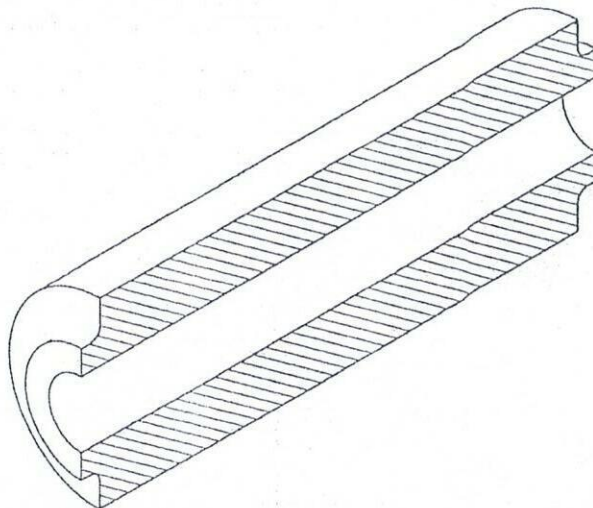

Hệ thống xử lý đã với			
Chức vụ	Họ và tên	Chữ ký	Ngày
Thiết kế	Ng.Bá Mạnh	<i>[Signature]</i>	
TP.KTAT	Ng.Đức.Hậu	<i>[Signature]</i>	
P.GD	Ng.Đức Hùng	<i>[Signature]</i>	
Búa nghiên đã với dạng lồng			CÔNG TY NHỆT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP-THY PHÒNG KỸ THUẬT-AN TOÀN
VL: THÉP YX28H2			Số lượng K.Lượng Tỉ lệ
			1:2
			Số hiệu bản vẽ MK-ĐV-11-03

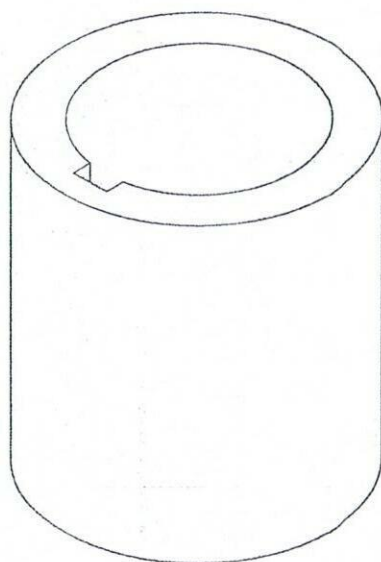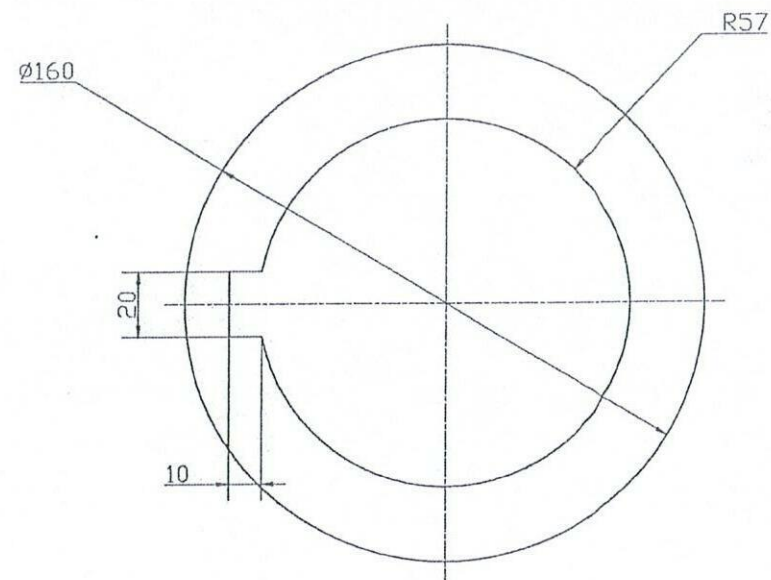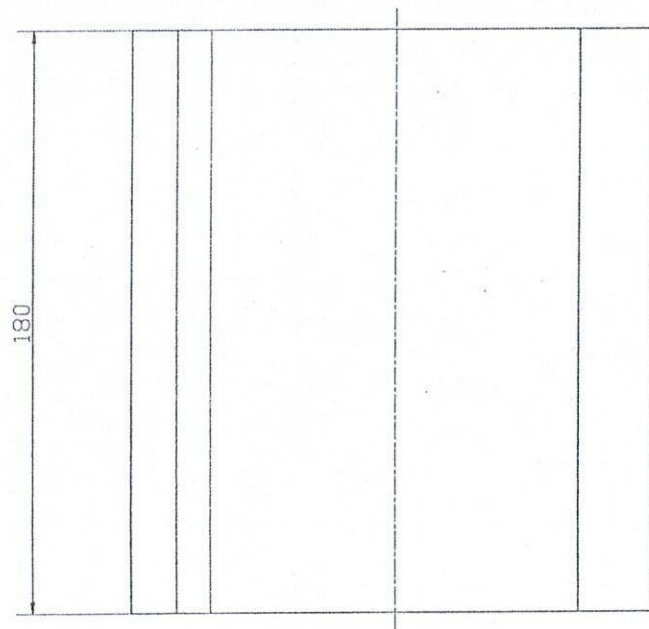

YÊU CẦU KT:

- 1 Thiết bị sau gia công, phủ lớp chống mài mòn phía ngoài
- 2 - Đơn vị : mm
- 3 - Áp dụng cấp dung sai TCVN 2263-1: 2007-m

					Hệ thống xử lý đá vôi			
					Lồng lót của lồng trong	CÔNG TY NHỆT ĐIỆN ĐỒNG TRIỀU-TK PHÒNG KỸ THUẬT-AN TOÀN		
Chức vụ	Họ và tên	Chữ ký	Ngày			Số lượng	KLượng	Tiêu
Thiết kế	Ng.Bồ Mạnh	<i>rw</i>						1:14
TP.KTAT	Ng.Đức.Hậu	<i>phm</i>						
P.GĐ	Ng.Đức Hùng	<i>ly</i>			VL: C45	Số lần bản vẽ MK-DV-11-04		