

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC-TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-TKV**

Số 3717 /NĐCP-KHĐT-VT

V/v báo giá vật tư sửa chữa Hệ thống điện cao áp
220kV&110kV NMNĐ Cẩm Phả

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Quý Công ty và các đơn vị quan tâm

Trước tiên, Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý đơn vị trong thời gian qua.

Căn cứ Kế hoạch sửa chữa Hệ thống điện cao áp 220kV&110kV NMNĐ Cẩm Phả nhằm mục tiêu duy trì sản xuất, đảm bảo nhà máy vận hành an toàn, tin cậy và hiệu quả.

Để có cơ sở lập dự toán, Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá vật tư theo bảng khối lượng chi tiết đính kèm.

- Địa điểm thực hiện: tại Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của đơn vị ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của đơn vị kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý đơn vị xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Hình thức báo giá: gửi chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp (có email kèm theo)

- Địa chỉ nhận báo giá: Phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư, Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, Tổ 4, khu 4A phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Email: khdtvt.ndcp@gmail.com

- Điện thoại: 02033 731 030

- Cán bộ phụ trách nghiệp vụ: Mrs Hoài 0913.902.586

- Cán bộ phụ trách kỹ thuật: Mr Phong 0824.971.666

Thời gian báo giá chậm nhất vào 16h00 ngày 31 tháng 8 năm 2026

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV rất mong được sự hợp tác của Quý đơn vị

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- B/c GD;
- Phòng KH-ĐT-VT;
- Lưu VT, NTH⁽²⁾.


**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đương Hồng Hải


PHỤ LỤC BÁO GIÁ

Hệ thống điện cao áp 220kV&110kV NMNĐ Cẩm Phả
(Đính kèm công văn số 2717 /NĐCP-KHĐTĐVT ngày 11/8/2026)

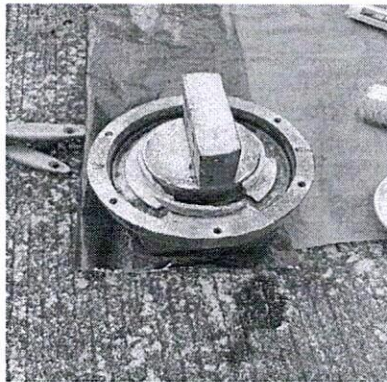
STT	Tên Vật tư	ĐVT	SL	Ghi chú
1	Vòng đệm nhựa PTFE ổ quay trụ dao cách ly (Bản vẽ đính kèm)	Cái	126	
2	Tấm phíp cách điện thanh dẫn hướng Dao tiếp địa (155x80x10mm)	Tấm	58	
3	Tấm phíp cách điện thanh dẫn hướng Dao tiếp địa (340x30x15mm)	Tấm	58	
4	Ống gen xoắn lõi thép bọc nhựa Ø 21	m	50	
5	Ống gen xoắn lõi thép bọc nhựa Ø 42	m	132	
6	Bản mã đầu cực dao cách ly (Kẹp cáp) mã hiệu FT90-D30-4H (vị trí bắt vào trụ đầu ra Dao cách ly kèm ống lót lưỡng kim), bề mặt tiếp xúc kết nối với lều phải có thanh lưỡng kim kết nối đồng nhôm	Cái	24	

10429703
CÔNG TY
ĐIỆN CẨM PHẢ
V. CHINH HÃNH
CÔNG TY ĐIỆN L
TKV-CTCP
NG - T. QU

Sửa đổi lần	Vị trí sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi	Ngày tháng	Họ và tên	Chữ ký

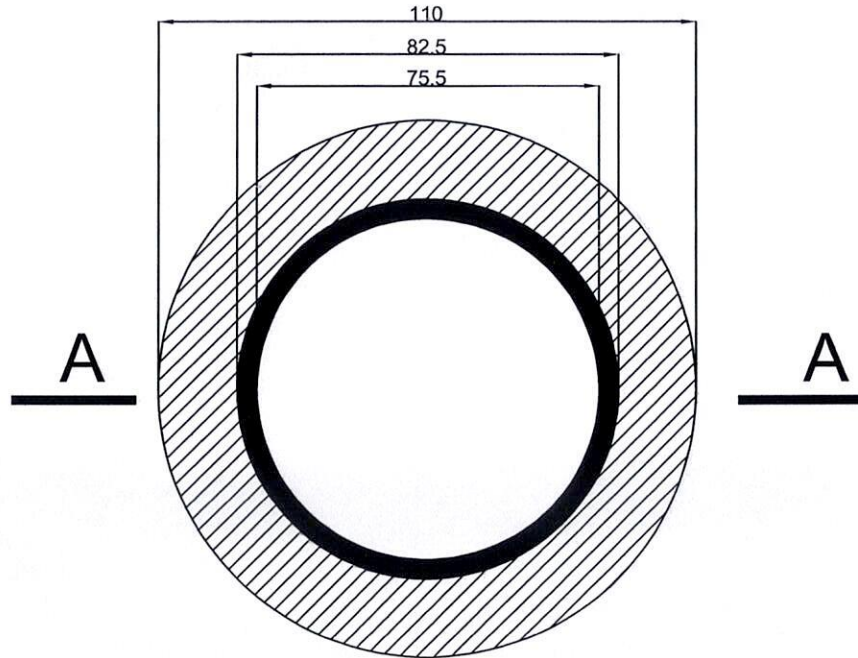

MẶT BẰNG

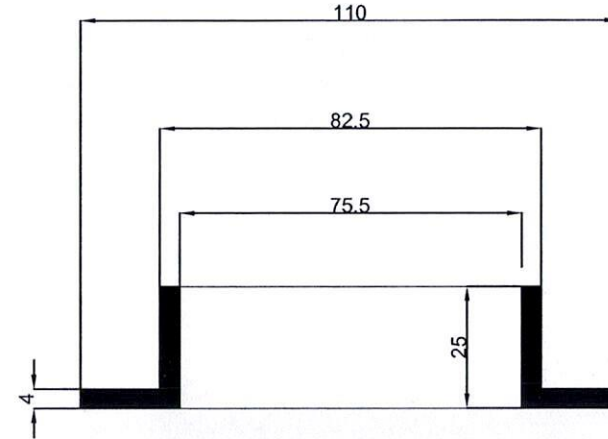

MẶT CẮT A-A

ĐKKT

- Dung sai các kích thước cho phép: 0.5mm
- Đơn vị đo kích thước trên bản vẽ: mm
- Chất liệu chế tạo: Nhựa TPFE

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV PHÒNG KỸ THUẬT			CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV		
Công	Họ và tên	Chữ ký	VÒNG ĐỆM KHỚP XOAY ĐẦU TRỤ DCL		
Thiết kế	Vũ Thanh Phong		Số lượng	Trọng lượng	Tỷ lệ
Người vẽ	Vũ Thanh Phong		Từ:	Số từ:	
TP. KIAT	Bùi Văn Thức		Vật liệu: Nhựa TPFE		
P.GD	Dương Hồng Hải				