

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC-TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-TKV

Số: 3815/NĐCP-KHĐTVT

V/v quan tâm báo giá vật tư phục vụ Sửa chữa lớn hệ thống nước cấp, hệ thống nước ngưng và chân không, hệ thống nước tuần hoàn, hệ thống nước làm mát thiết bị phụ trợ tổ máy số 1.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 08 năm 2026

Kính gửi: Quý công ty

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới Quý đơn vị.

Chúng tôi hiện nay đang tiến hành Sửa chữa lớn hệ thống nước cấp, hệ thống nước ngưng và chân không, hệ thống nước tuần hoàn, hệ thống nước làm mát thiết bị phụ trợ tổ máy số 1- Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả nhằm mục tiêu duy trì sản xuất, đảm bảo nhà máy vận hành an toàn, tin cậy và hiệu quả.

Qua công văn này, chúng tôi kính đề nghị Quý đơn vị quan tâm, cung cấp báo giá vật tư phục vụ công việc Sửa chữa lớn hệ thống nước cấp, hệ thống nước ngưng và chân không, hệ thống nước tuần hoàn, hệ thống nước làm mát thiết bị phụ trợ tổ máy số 1 như sau:

TT	Tên chi tiết/thiết bị	Thông số kỹ thuật	ĐVT	SL	Ghi chú
I	Thay thế van đầu vào nước biển bên A, B (SCL hệ thống nước cấp, hệ thống nước ngưng và chân không)				
1	Ống OD1820 mm	Ống OD=1820 mm; L=200 mm; vật liệu SUS304, dày 8mm	Cái	2	
2	Mặt bích	DN2045 x DT 1820, dày 40mm; vật liệu SUS304 (bích liền)	Cái	2	Có bản vẽ đính kèm
3	Mặt bích	DN 2045 x DT 1820, dày 30mm; vật liệu SUS304 (bích rời-gồm 4 chi tiết ghép lại)	Cái	2	Có bản vẽ đính kèm
II	Hạng mục Thay thế van liên thông số 1, 2 (SCL hệ thống nước tuần hoàn S1)				
1	Ống OD1820 mm	OD1820 mm; L=1,6 m; vật liệu SUS304, dày 8mm.	Cái	01	
2	Mặt bích	DT 2045x DN 1820, dày 40mm; vật liệu SUS304 (bích liền)	Cái	06	Có bản vẽ đính kèm
3	Bu lông	Vật liệu SUS316 M36x180	Bộ	88	
4	Gioăng mặt bích	PTFE (Teflon) loại F; kích thước: DT 1820x DN 1920, dày 8mm	Cái	02	

- Quý công ty quan tâm có thể liên hệ đến khảo sát. Cần làm rõ thông tin về kỹ thuật, xin liên hệ Mr. Hưng (0813.140.306).

- Địa chỉ nhận báo giá: Phòng Kế hoạch – Đầu tư – Vật tư tại Văn phòng Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV, tổ 4, khu 4A, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Trong trường hợp cần làm rõ thông tin, xin liên hệ Mrs Hà (0901.519.789).

- Thời gian nhận báo giá: Trước 15h ngày 29 tháng 8 năm 2026

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV rất mong được sự hợp tác của Quý đơn vị.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KH-ĐT-VT, ĐTTH.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Dương Hồng Hải



2.5 Toàn bộ

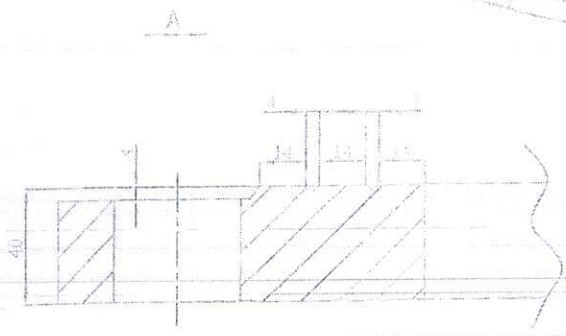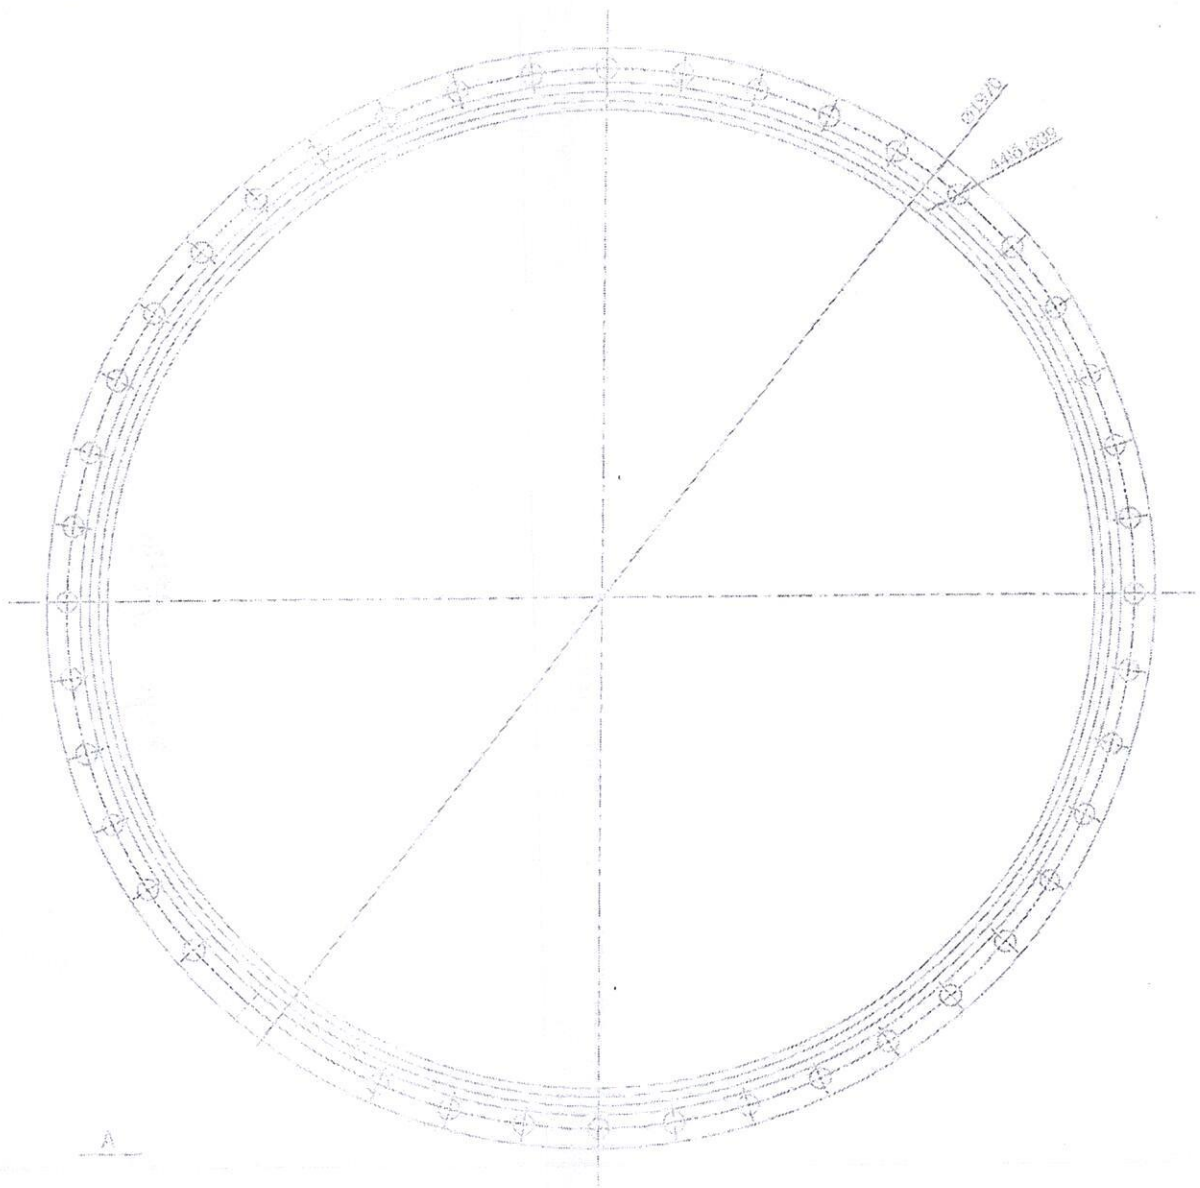

Y.C.K.T.

- Vát tất cả các mép sắc 3x45°




- Phôi không có khuyết tật, nứt, rỗ...

- VL: SUS 304

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV			ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC BIẾN		
C. năng	Hệ và tên	Chữ ký	Mặt bích Dn2045 x Dt1820 dây 40mm (bích liền)	NDGP-TB-ĐONB-M-01.00	
Thiết kế	Thao mưu			Số lượng	Kh. lượng
Vẽ	Mai Quốc Hưng			01	1
P.KTAT	Nguyễn Văn Quý				Tỷ lệ
PGD	Đương Hoàn Hải		SUS 304		1:1

97034
Y
MPH
ÁNH
HIỆN LỤC
P
QUANG N

1:2.5 Toàn bộ

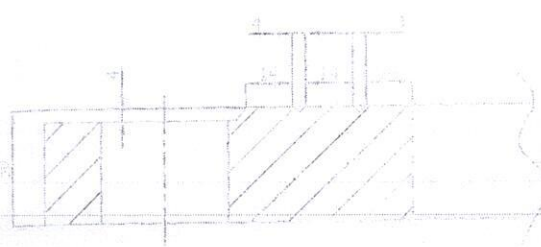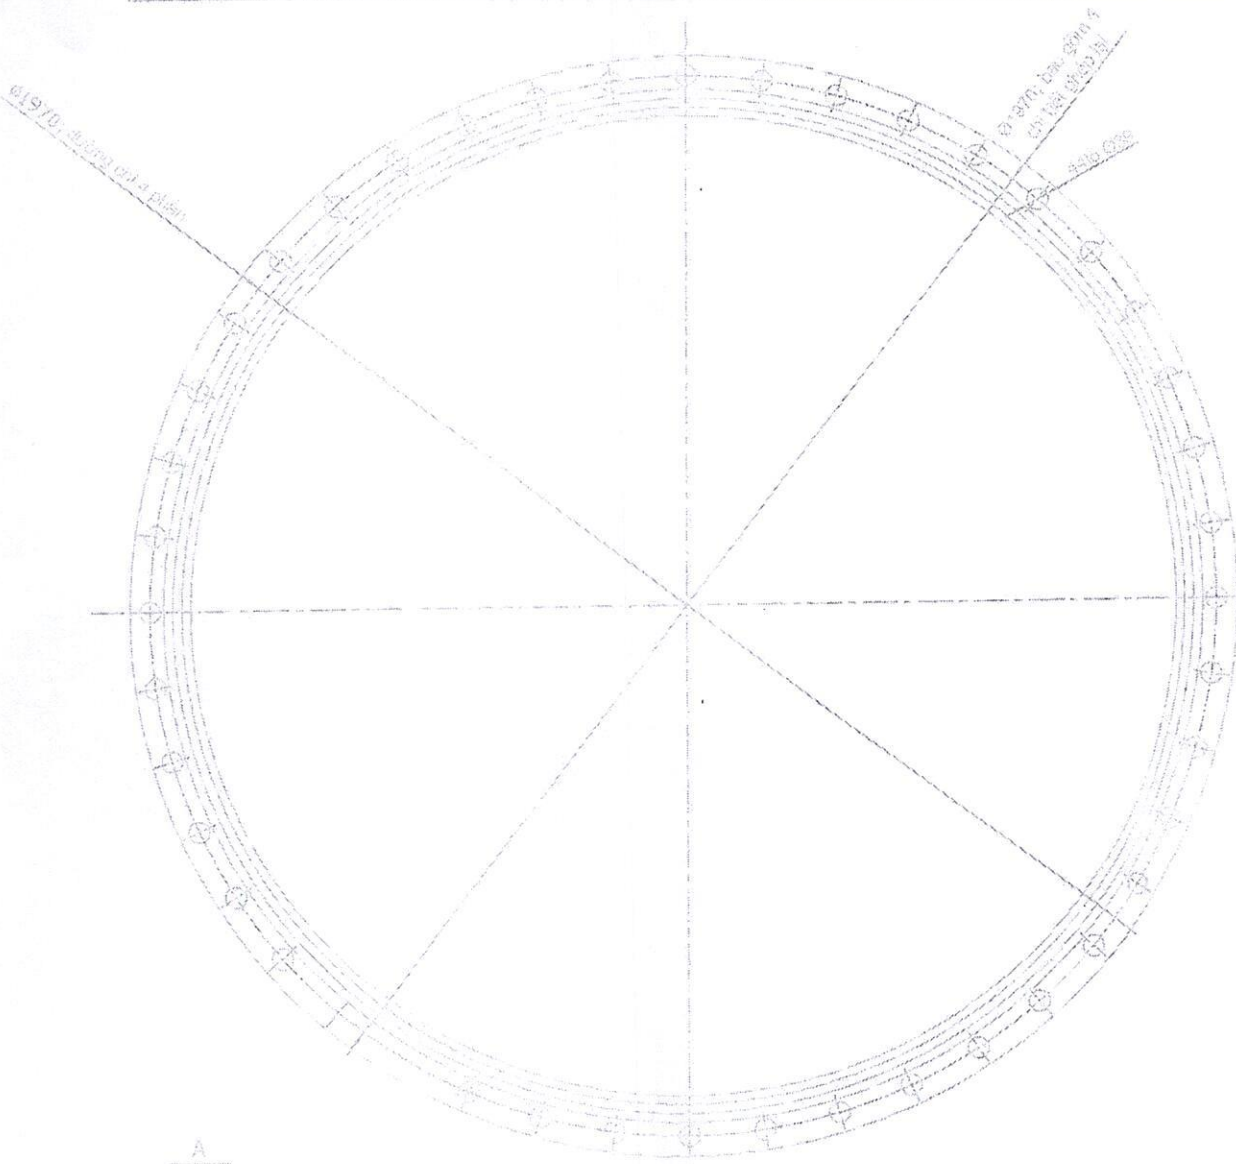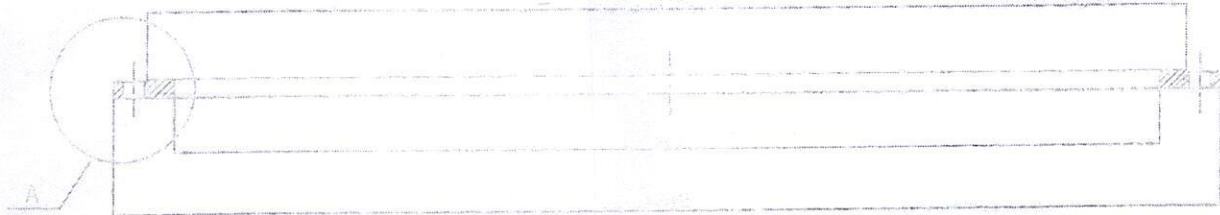

Y.C.K.T.

- Vết tất cả các mép sắc 3x45°
- Phôi không có khuyết tật, nứt, v.v.

- VL : SUS 304

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CẨM PHẢ - TKV			ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC BIỂN		
C. năng	Họ và tên	Chữ ký	Mặt bích Dn2045 x Dt1820 dây 30mm (bích rời)		
Thiết kế	Thao uân				
Vẽ	Mai Quốc Hưng		SUS 304		
P.KTAT	Nguyễn Văn Quý				
FGD	Đương Hồng Hải		NDGP-TB-ĐONB-M-02.01		
			Số lượng	Kh. lượng	Tỷ lệ
			01	1	1:1